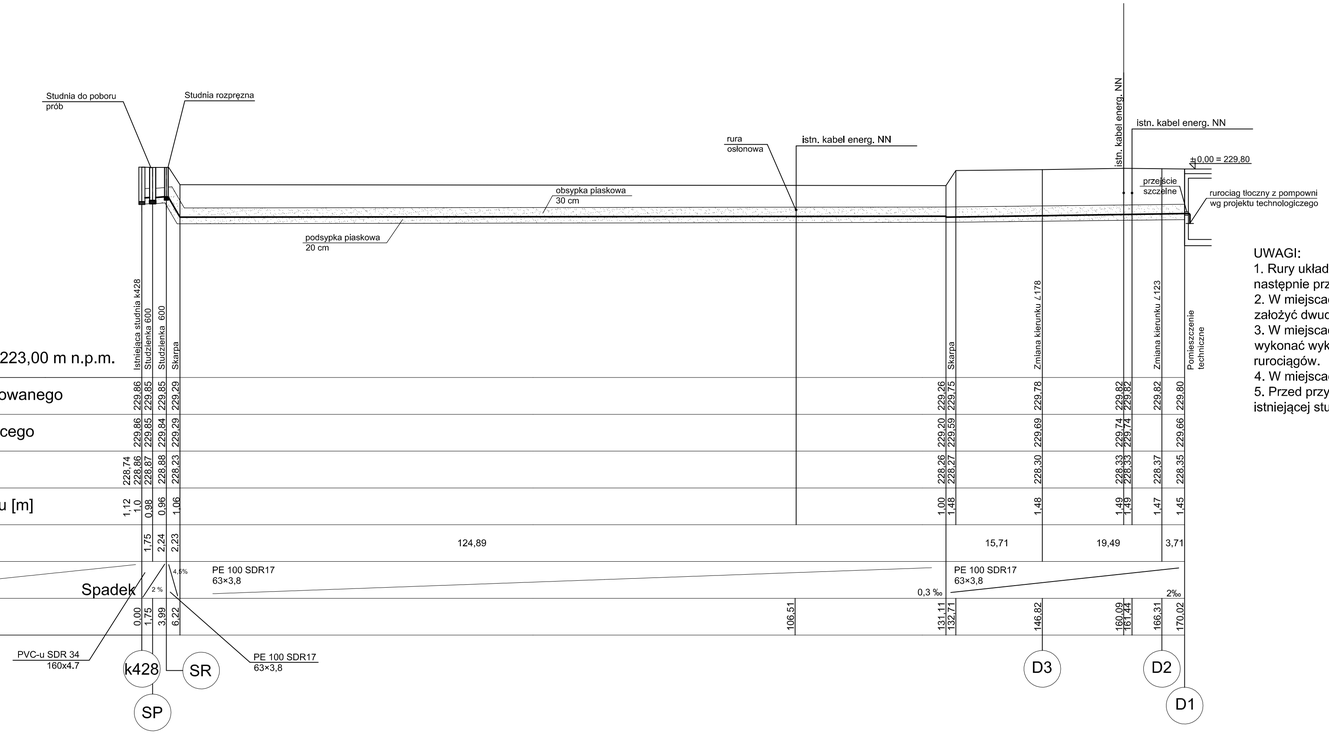

UWAGI:
1. Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm, następnie przykryć nadsypką piaskową gr. 30cm i gruntem rodzimym;
2. W miejscach skrzyżowania z kablami elektrycznymi na kablach założyć dwudzielne rury osłonowe
3. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać wykopy kontrolne w celu określenia zagłębienia istniejących rurociągów.
4. W miejscach skrzyżowań wykopy wykonywać ręcznie
5. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan techniczny istniejącej studni k428 i rzędne wlotu i wylotu oraz dna studni

PRACOWNIA 44STO sp. z o.o.
ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice
tel. 606-907-713 NIP: 6312667042

Zadanie:	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze- etap I i II."		
Inwestor;	Miasto Zabrze, Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze		
Temat opracowania:	Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej - aktualizacja dokumentacji obręb Zabrze dz. 3862/466		
Zespół projektowy:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Elżbieta Tomaszewska			
dr inż. Janusz Bełcik			
Branża:	instalacyjna	Faza: PBW	Nr rys.: D/2
Skala:	1 : 100/ 500	Data: 09.2017	