

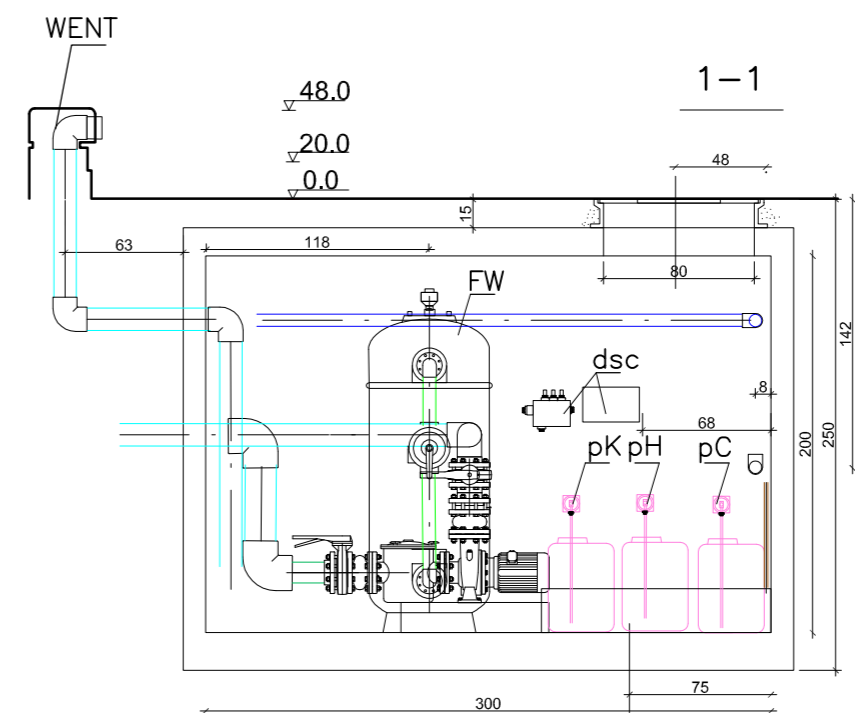
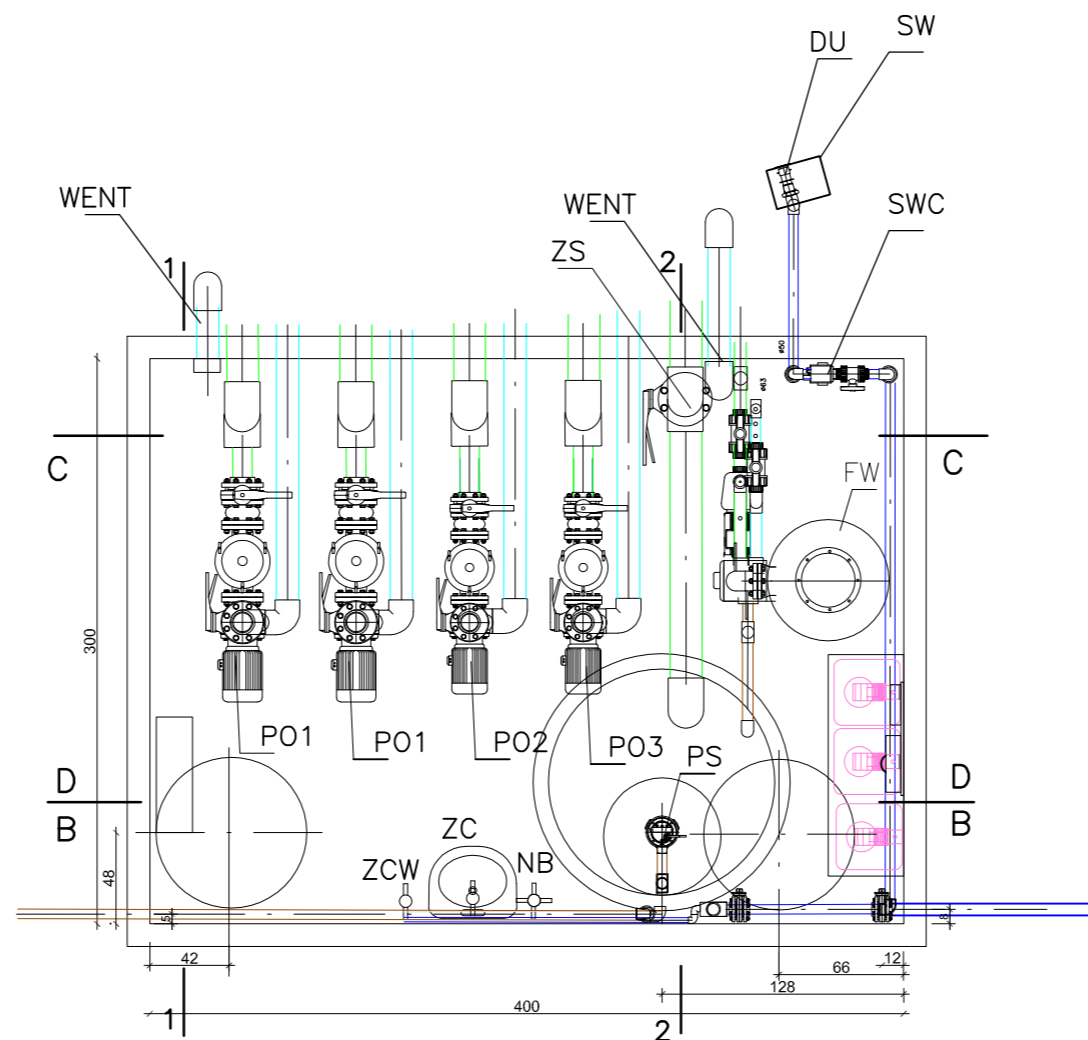



B-B

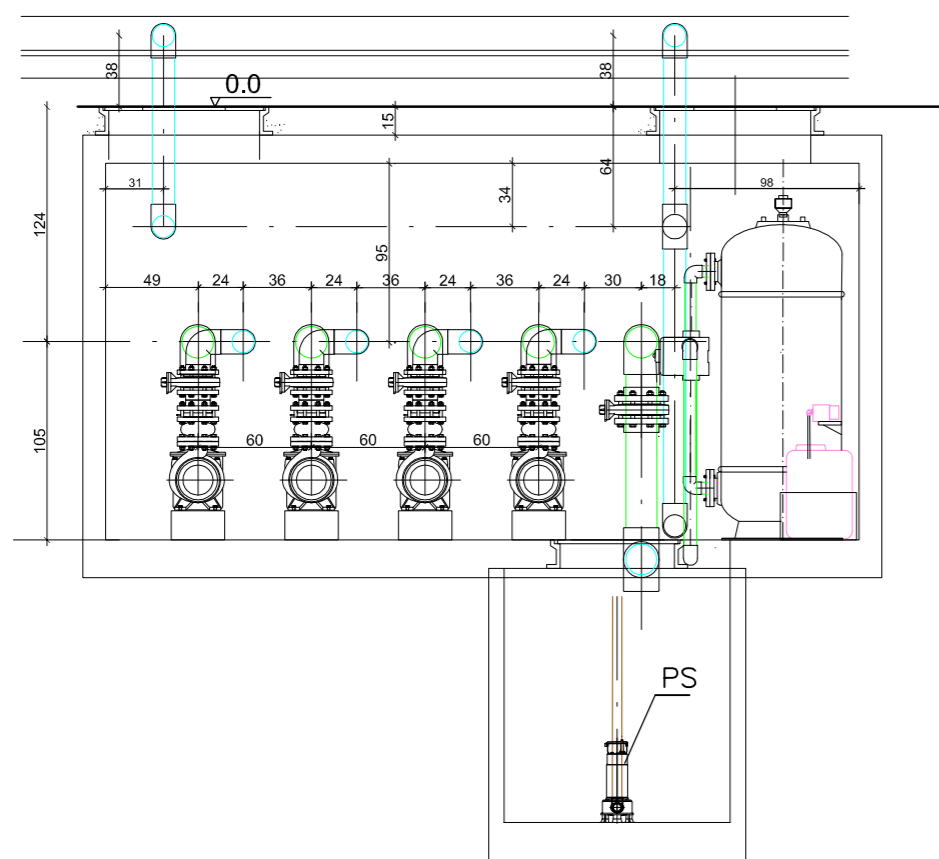


C-C

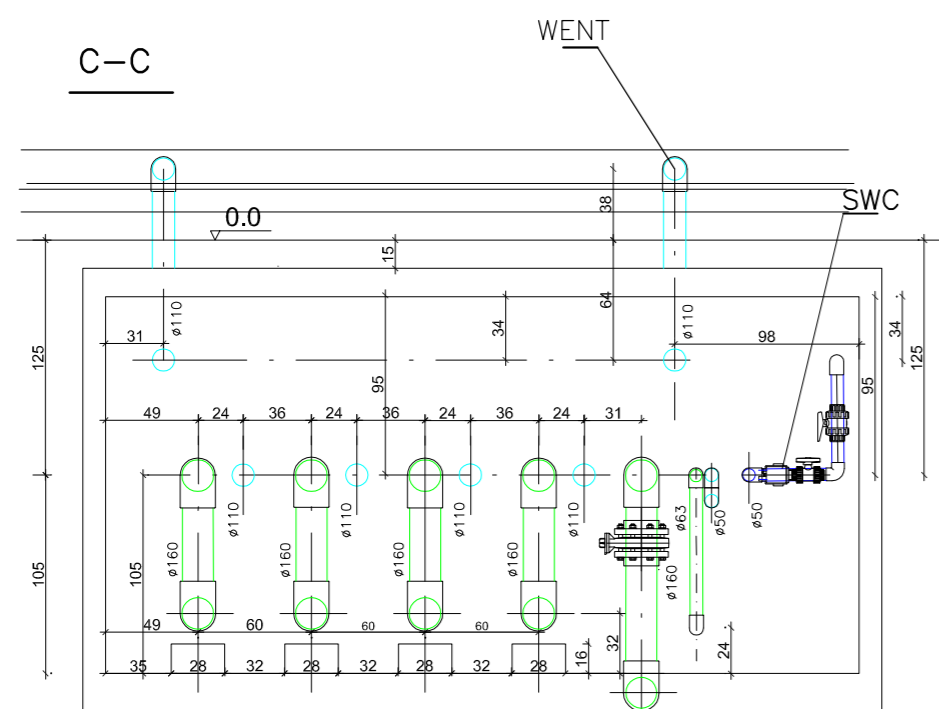

WENT. WENTYLACJA KOMORY KRATKA
WN. WENTYLATOR KANAŁOWY
PS. POMOWNIA WODY Z FONTANNY Q=12m³/h H=9mH₂O P=1,1kW
ZCW. ZAWÓR Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA
ZC. ZAWÓR CZERPALNY
NB. NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA
WF. FILTR SIATKOWY
WW. WODOMIERZ DO PONIARU WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ
WZ. ZAWÓR ODCINAJACY WODĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
WZE. ZAWÓR Z NAPIĘDEM DO UZUPEŁNIANIA WODY
DU. DYSZA UZUPEŁNIANIA WODY W FONTANNIE
SW. ZESPÓŁ SOND POMIAROWYCH POZIOMU WODY
SWC. ZESPÓŁ DO STEROWANIA UZUPEŁNIENIEM WODY
KK. KOMPENSATOR KOŁNIERZOWY
TK. ZAWÓR ZWROTNY KŁAPOWY
TZ. ZAWÓR KŁAPOWY NA RUROCIAGU TŁOCZNYM
SZ. ZAWÓR KŁAPOWY NA RUROCIAGU SSANYM
P01. POMPA OBIEGOWA Q=90m³/h H=12mH₂O P=4,0kW
P02. POMPA OBIEGOWA Q=114m³/h H=12mH₂O P=5,5kW
P03. POMPA OBIEGOWA Q=160m³/h H=12mH₂O P=7,5kW
PK. PREFILTR POMPY
PF. POMPA FILTRA Q=32m³/h H=14mH₂O P=1,0kW
FW. FILTR WIELOWARSTWOWY DN600
dsc, cp. ZESPÓŁ POMIAROWO - REGULACYJNY
d. DYSZE DOZUJĄCE
pK. POMPA KOAGULANTA
pH. POMPA ŚRODKA KOREKCYJNEGO
pC. POMPA ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO

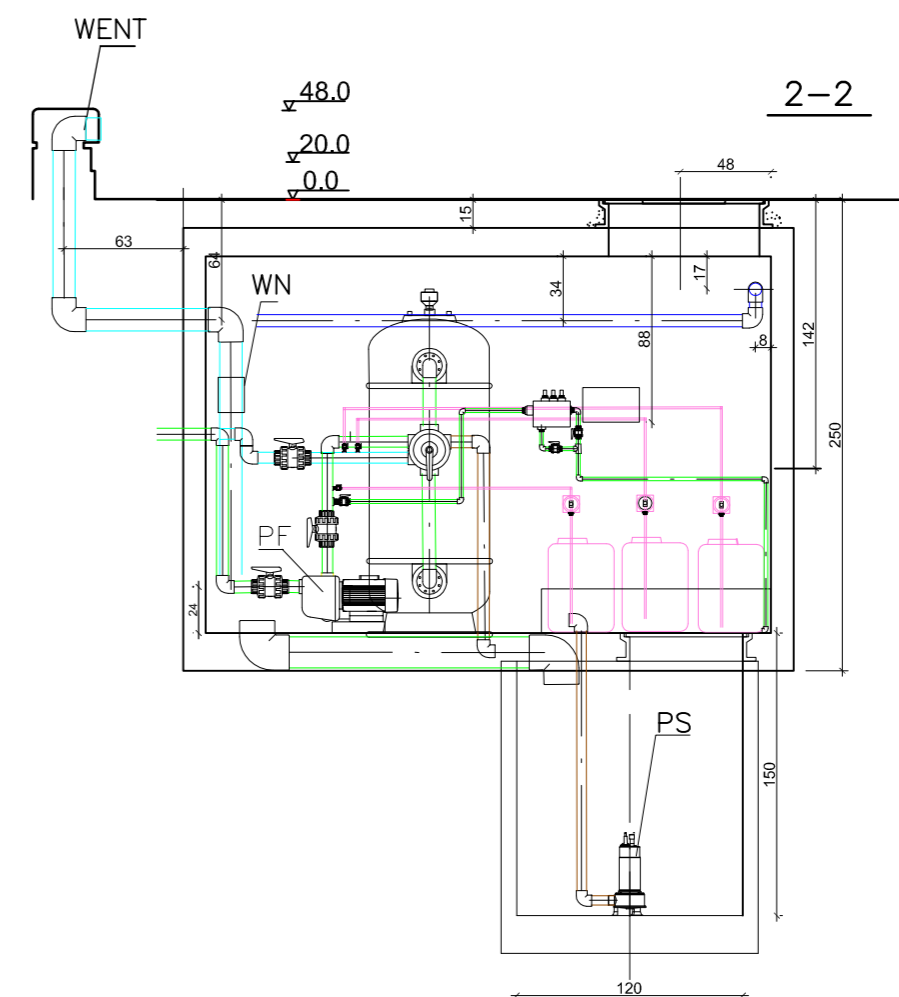

D-D

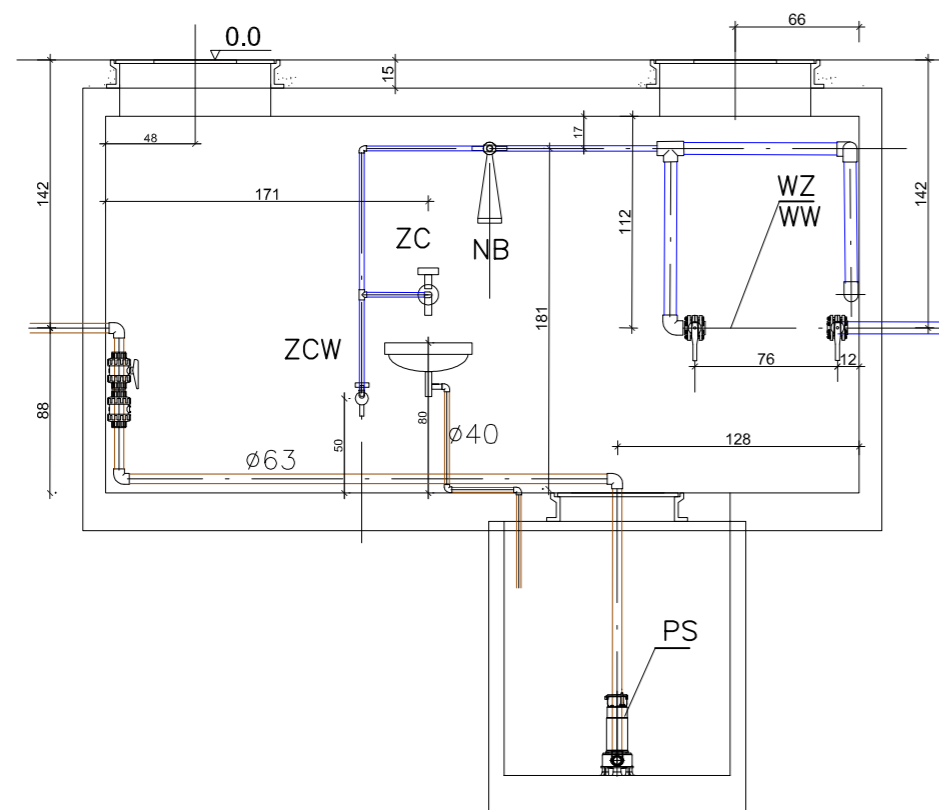

 <div>Ewa Twardoch – Bonczar ul. Sobieskiego 10/4 , 44–100 Gliwice tel. 513 105 268 e: ewa@twardoch.pl www.44sto.pl</div>		
Zadanie:	PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW PRZY UL. DUBIELA W ZABRZU	
Obiekt:	Park im. Poległych Bohaterów w Zabrze Kategoria obiektu VIII. Działka nr 3862/466	
Inwestor:	Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze	
Temat opracowania:	Technologia fontanny Rozwiązanie instalacji komory technologicznej fontanny	
Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
proj. dr inż. Florian PIECHURSKI	SLK/3278/PWOS/10	
spr. mgr inż. Alina PIECHURSKA	KU/33/92	
Branża:	Sanitarna	Faza: PB/PW
Skala:	1:50	Data: 3.10.2017 r.
		Nr rys.: TF3/3