1 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY (2) 11,70 m²
2 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY (2) 13,98 m²
3 SALA JĘZYKA POLSKIEGO (3) 38,94 m²
4 POM. SPRZĄTACZEK (4) 12,55 m²
5 SALA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (5) 25,74 m²
6 PEDAGOG SZKOLNY (6) 14,65 m²
7 BIURO PRACY (7) 19,24 m²
8 POM. PIELĘGNIARKI (8) 17,81 m²
9 POM. WOŹNEJ (9) 12,34 m²
10 SALA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (10) 25,31 m²
11 BIBLIOTEKA (12) 38,27 m²
12 BIBLIOTEKA (12) 12,35 m²
13 BIBLIOTEKA (12) 12,32 m²
14 BIBLIOTEKA (12) 11,61 m²
15 BIBLIOTEKA (12) 23,20 m²
16 ZAPLECZE BUFETU 12,70 m²
17 BUFET 25,58 m²
18 SALA CHEMICZNA (17) 51,68 m²
19 ZAPLECZE 12,48 m²
20 SALA FIZYCZNA (21) 53,24 m²
21 SALA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (22) 40,22 m²
22 WC DAMSKI 8,85 m²
23 WC MĘSKI 6,04 m²
24 POM. GOSPODARCZE 4,76 m²
25 PORTIERNIA 6,01 m²
26 WIATROŁAP 8,10 m²
27 POM. GOSPODARCZE 3,88 m²
28 HOL 99,98 m²
29 KORYTARZ 75,56 m²
30 KLATKA SCHODOWA 34,10 m²
31 KORYTARZ 14,10 m²
32 KLATKA SCHODOWA 15,50 m²
33 KORYTARZ 70,25 m²
34 KLATKA SCHODOWA 22,41 m²
35 KORYTARZ 7,34 m²

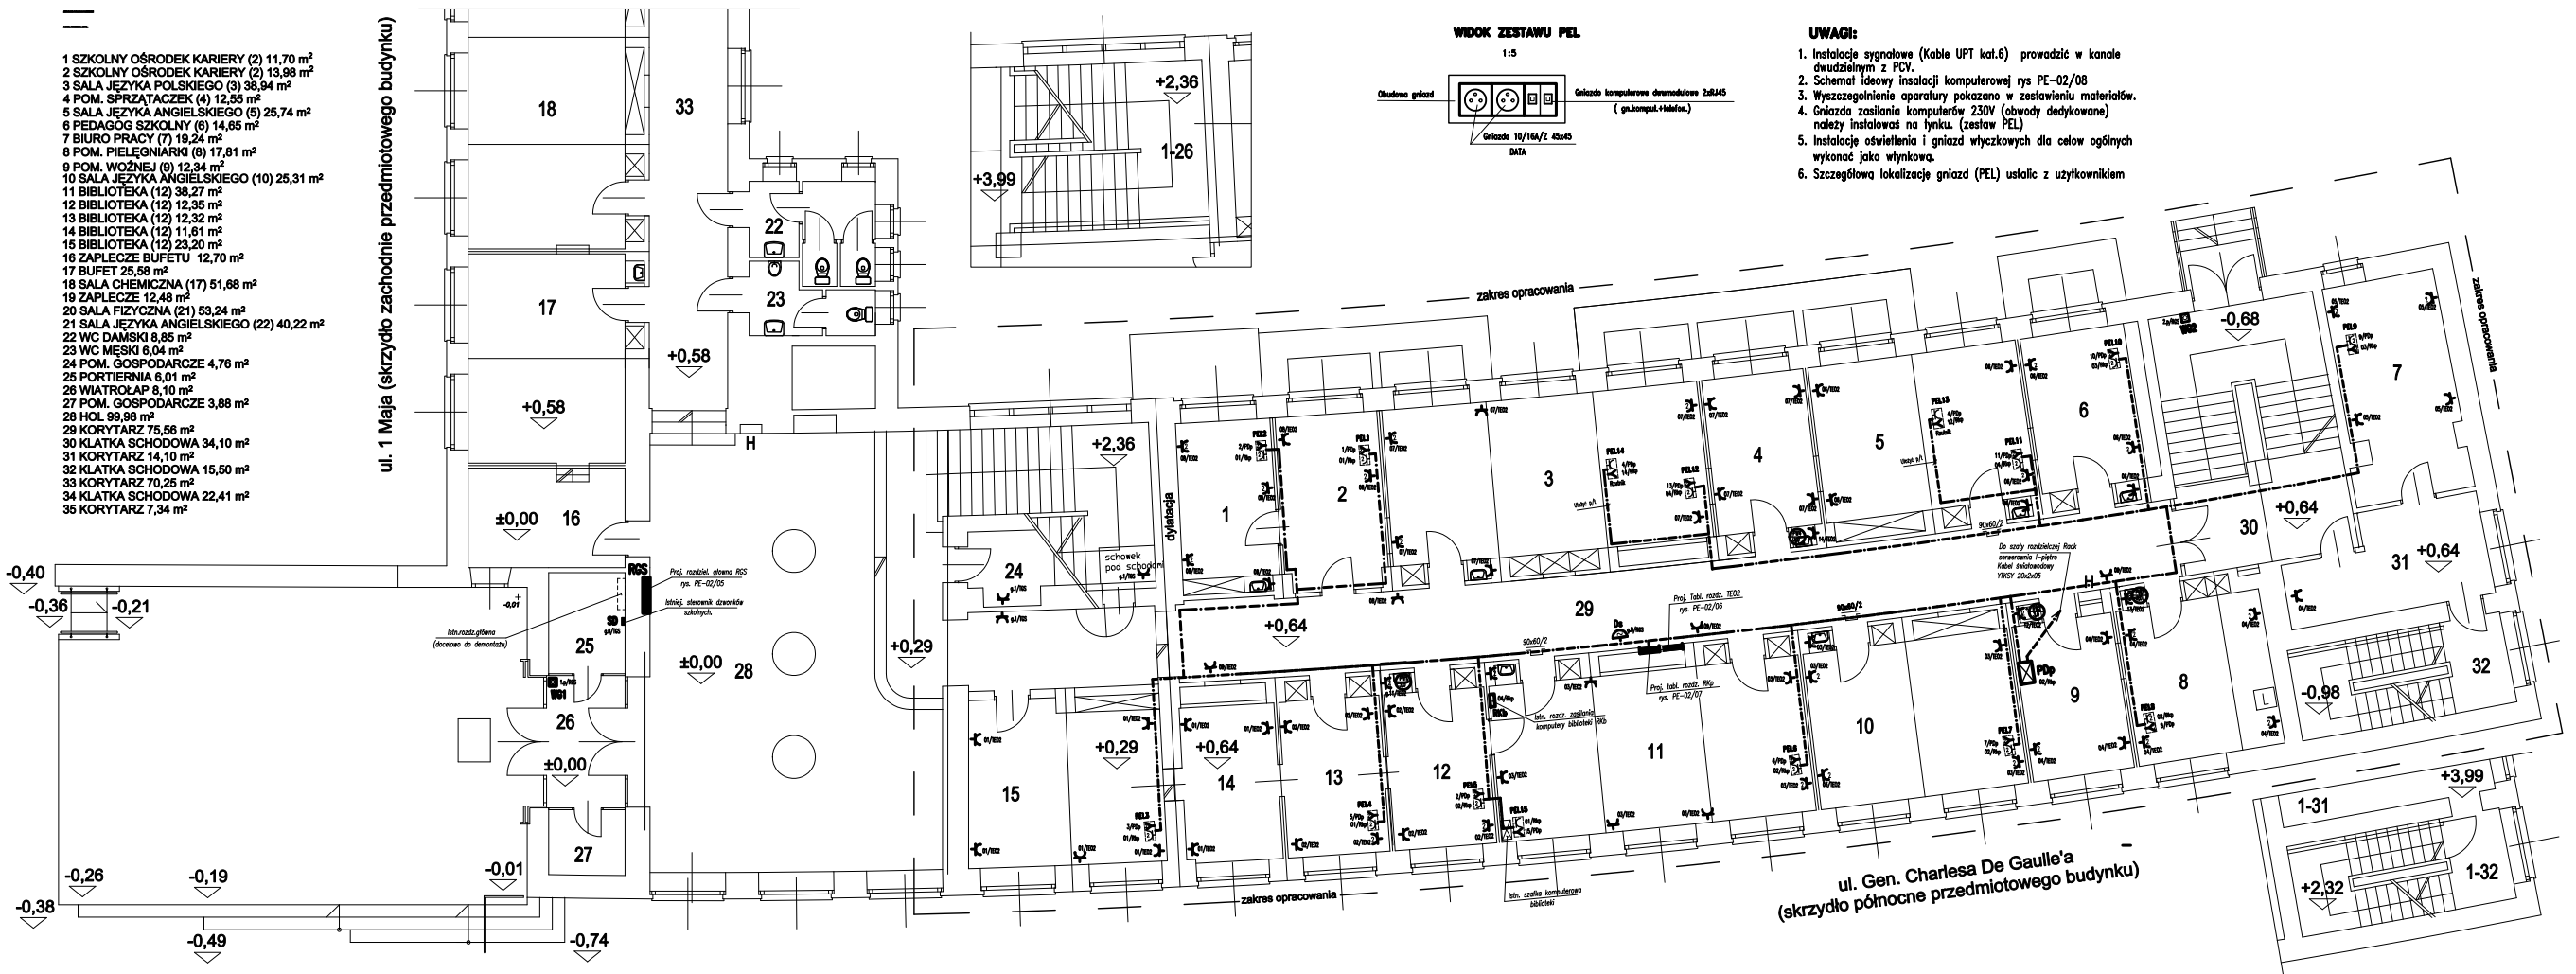

WIDOK ZESTAWU PEL

1:5

UWAGI:

1. Instalacje sygnałowe (Kable UPT kat.6) prowadzić w kanale dwudzielnym z PCV.
2. Schemat ideowy insalacji komputerowej rys PE-02/08
3. Wyszczegolnienie aparatury pokazano w zestawieniu materiałów.
4. Gniazda zasilania komputerów 230V (obwody dedykowane) należy instalować na tynku. (zestaw PEL)
5. Instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych dla celow ogólnych wykonać jako wtynkową.
6. Szczegółową lokalizację gniazd (PEL) ustalic z użytkownikiem

SYMBOL	LEGENDA INSTALACJI SYMBOLOWYM
90x60	Siatka UTP 5x4x0,5 , kat. 6 PCV (w kanale z PCV 90x60)
90x60	Przewód kabelowy 750 V 10Hp 3x2,5 w kanale kablowym dwudzielnym)
1/PD	Złącze internetowe 2xRJ45 pojedyncze , kat 6
PDp	Szafa krosownicza wiszaca RACK 19" 10U (punkt dystrybucyjny)
	Przewód uziemiający LgY 6
PEL	Zestaw gniazd 2x10/16/Z DATA oraz 2xRJ45 [PEL]
PEL	Zestaw gniazd 1x10/16/Z DATA oraz 1xRJ45 [PEL]
gk.1/RKp	Nr. obwodu 230V (dedykowany) / Rozdzielnica RKp
TE02	Rozdzielnica lub tablica rozdzielcza TE02
gs/xxx	Gn. stycznikowe podtynkowe podwójne 10/16A.
10/16	Symbol zabezpieczenia obwodu (podgrzewacz wody) moc odbiornika w kW
o1/TE02	Nr obwodu oświetleniowego zasilanego z rozdzielnicy TE02
g1/TE02	Nr obwodu gniazd wtyczkowych zasilanego z rozdzi. TE02

OZNACZENIA:

TGS – Rozdzielnica główna budynku
WG1,WG2 – Przycisk wyłącznika ppoż.
GSU – Głowna szyna uziemiająca (instalowana w piwnicybudynku)

STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/ projekt :	Dokumentacja dotycząca pomieszczeń na I piętrze budynku głównego Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12 (działka 2426/116) obejmująca wymianę tynków ścian korytarzy i klatek schodowych, wymianę wybranych okien, wymianę drzwi, oraz wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Inwestor :	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7
Projekt : Wilii Karse . Upr. proj. 237/75	
Rzut fragmentu parteru - stan projektowany PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ GNIAZD WTYCZKOWYCH I SIECI STRUKTURALNEJ - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE	
Faza : projekt bud-wykon.	Branża : ELEKTRYCZNA / nr rys. : PE-03/03
Skala : 1:100	Data : luty 2018