


Oznaczenie urządzenia		Q1	Q1						
Oznaczenie zacisku									
Opis			Zasilanie rozdzielni głównej RG						
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu			5x16						
Typ kabla			YKY						
Typ izolacji kabla									

**Schemat ideowy zasilania Przedszkola nr 14
złącze licznkowe wraz z wyłącznikiem główny**

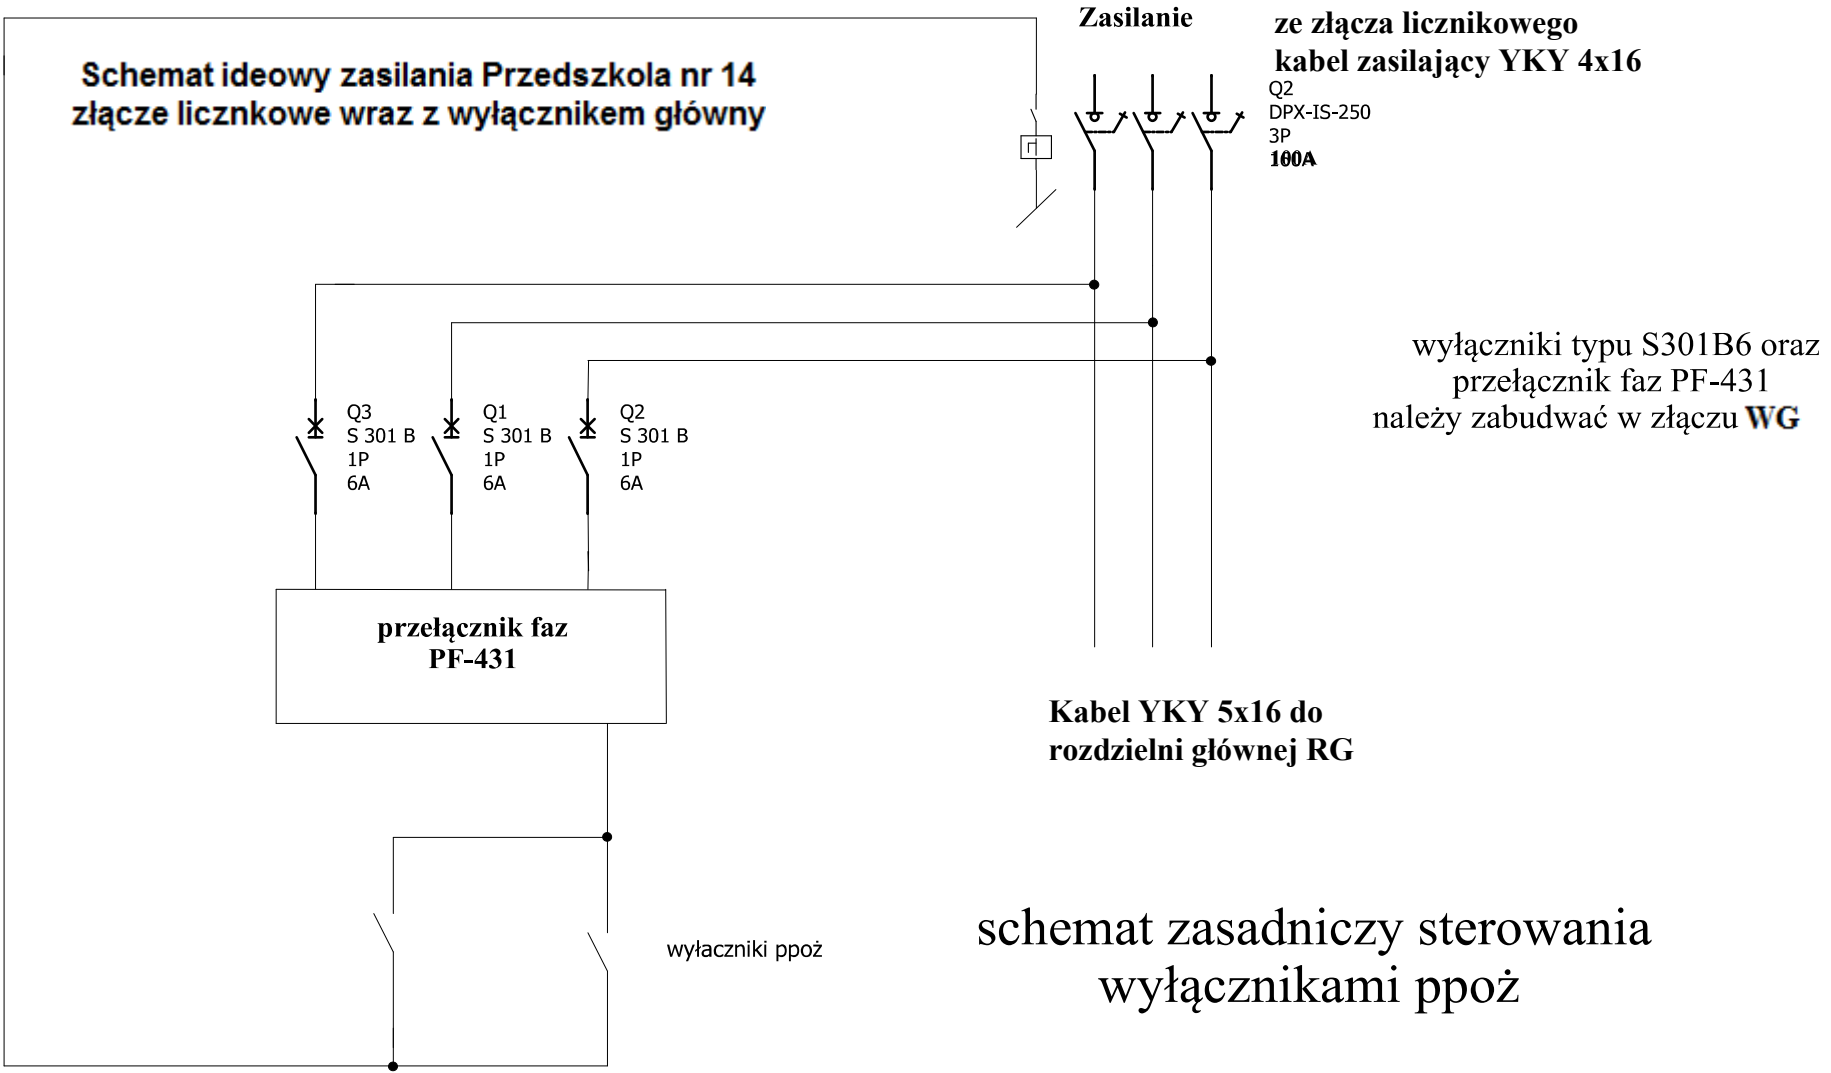

**Przedszkole nr 14
ul. ks. Ściegiennego 1
Zabrze**

**Schemat ideowy zasilania Przedszkola nr 14
złącze licznkowe wraz z wyłącznikiem główny**

Nr. projektu:	1	C		F	
		B		E	
		A	Michał Botor /	D	
Nr. rysunku:	7	Autor:		Jan Botor	Nr. akurusa: 2 / 2
Data:		13.05.2017			