KOLORYSTYKA ELEWACJI

Paleta barw "Ceresit Colours of Nature" - dla równoważnych systemów podano NCS

	Tynk silikatowy "kamyczek" o uziarnieniu 2,0mm -Colorado CO4 - S2005-Y40R lub CO5 - S2005-Y30R
	Tynk silikatowy "kamyczek" o uziarnieniu 2,0mm -Colorado CO 6 NCS - S4005-Y20R
	Obróbki blacharskie i parapety RAL 8007
	Stolarka okienna PCV kolor biały
	Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne termoizolowane kolor brązowy

Uwaga:

- Wymiary sprawdzić w naturze
- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w projekcie materiały o równoważnych lub lepszych właściwościach techniczno użytkowych w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.
- rysunki kolorystyki elewacji przedstawione na wydrukach nie odzwierciedlają rzeczywistych barw, przedstawiono je w sposób poglądowy.

Pozostałe elementy:

- Obróbki blacharskie i parapety z blachy stalowej powlekanej koloru brązowego - RAL 8007
- Stolarka okienna PVC koloru białego
- Stolarka drzwiowa zewnętrzna termoizolowana koloru brązowego
- Stalowe rynny i rury spustowe z PCV koloru brązowego
- Kominy wymurowane i obłożone klinkierem
- Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę

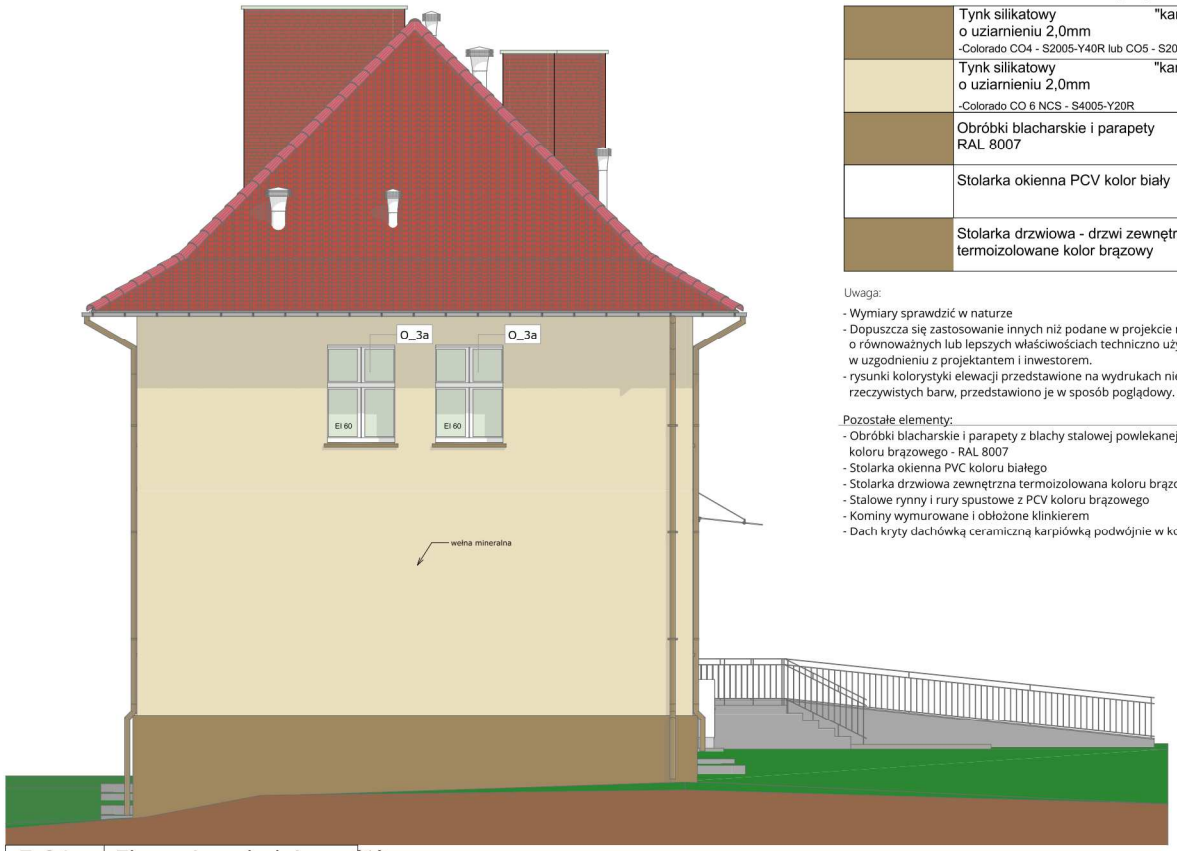

E-04	Elewacja południowa (1)
1:100	

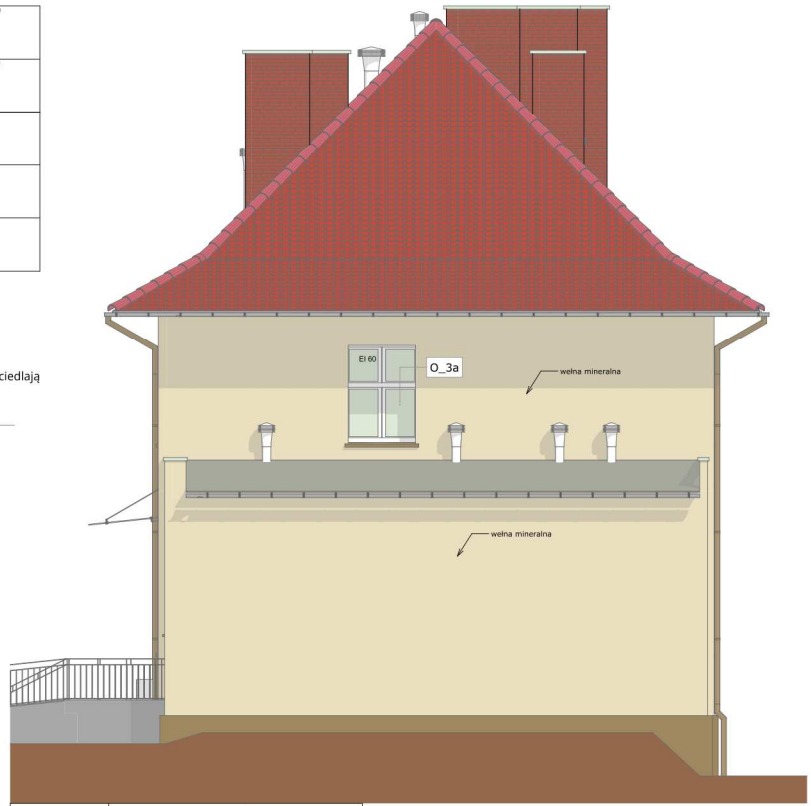

E-02	Elewacja północna (1)
1:100	

Zakres prac projektowych: (pełen zakres informacji w części opisowej)

1. Wykonanie prac wstępnych takich jak: skucie istniejących tynków ze ścian zewnętrznych (20%), demontaż nieużywanych kabli, naprawa ewentualnych pęknięć ścian, demontaż na czas prac rynien i rur spustowych, demontaż chodnika, wykonanie prac ziemnych polegających na odsłonięciu ścian fundamentowych wokół budynku

2. Wykonanie izolacji p. wilgociowej ścian zewnętrznych przyziemia (ściany piwniczne, fundamentowe) wraz z warstwą termiczno - ochronną ze styropianu wodoodpornego gr 16 cm

2a. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie styropianem ekstrudowanym o grubości śr. 16 cm
Wykończenie cokołu tynkiem silikatowym.

3. Ocieplenie ścian nadziemnych powyżej cokołu metodą BSO (płyta termo izolacyjna ze styropianu gr. 16 cm).
Pokrycie w/w fragmentów elewacji wyprawą z cienkowarstwowego tynku strukturalnego silikalowego wg. kolorystyki.

4. Wymiana okien zewnętrznych na okna PCV energooszczędne współczynnik U=0,9 W/(m2 K)
Okna białe z zaokrąglonymi ramami i ruchomym słupkiem
4a. Zewnętrzne kraty w oknach piwnicznych
- zachować, tj. zdemontować, odnowić, wykonać większe uchwyty mocujące kraty do ściany i ponownie zamontować
4b. Zdemontować kraty zewnętrzne w pomieszczeniu na piętrze,

5. Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne współczynnik U=1,3 W/(m^2 K)
5a. Wymiana drzwi zewnętrznych i drzwi w wiatrołapie wejścia głównego na aluminiowe;

6. Montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm we wszystkich oknach oraz parapetów wewnętrznych PCV w wymienianych oknach

7. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stal. powlekanej gr. 0.55 mm

8. Naprawa gzymsu pod dachem.
Wykonanie nowej podbitki drewnianej i wykonanie tynku na siatce

9. Montaż daszku systemowego nad wejściem

10. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną z warstwą wyrównawczą o grubości śr. 22 cm
wraz z ewentualnym wzmocnieniem lub wymianą uszkodzonych elementów drewnianych oraz konserwacją i zabezpieczeniem środkami solnymi w/w elementów.

10a.W razie konieczności wymiana fragmentów pokrycia dachu (głównego) na nową dachówkę ceramiczną wraz z założeniem folii p. wiatrowej
- Uzupełnienie, wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcyjnych dachu
10b. Wymiana rynien stalowych na stalowe z blachy ocynk.
- wymiana rur spustowych stalowych na PVC (kolor brązowy)
10c. Dach nad dobudówką:
- wymiana pokrycia papowego.
- wymiana obróbek blacharskich

11. Wykonanie opaski żwirowej oraz odtworzenie nawierzchni wokół budynku (chodnik z kostki brukowej wraz z elementami odwadniającymi oraz opaska żwirowa)

12. Przemurowanie i wykonanie nowych kominów

13. Przebudowa schodów oraz dobudowa podjazdu dla wózków
13a.barierki - poręcze schodowe przy wejściu głównym
- po obu stronach schodów (wysunięte 30cm przed pierwszy stopień)
13b. Schody przed głównym wejściem wykonać wykończenie z płyt granitowych zachowując istniejące poziomy stopni

Uwaga: pozostałe informacje dotyczące zakresu prac związanych z planowaną inwestycją patrz część opisowa, STWiOR oraz karty techniczne przykładowych zaproponowanych materiałów

Temat projektu
Projekt przebudowy budynku przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Centrum Rozwoju Rodziny

Inwestor
Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Tytuł rysunku
Elewacje pn i pd

meritumprojekt Monika Totoś
Meritum Projekt
Monika Totoś
44-121 Gliwice
ul. Niedbalskiego 5/3

PROJEKTOWAŁ: mgr inż arch. Marcin Kruszyński	Nr uprawnień 60/06/SLOKK/II	Podpis	Skala
Opracował	Nr uprawnień	Podpis	
Sprawdził: mgr inż arch. Maciej Dołhun	Nr uprawnień 52/08/SLOKK/II	Podpis	Nr rysunku A.10
Branża ARCHITEKTURA	Stadium PB	Data Kwiecień 2018	