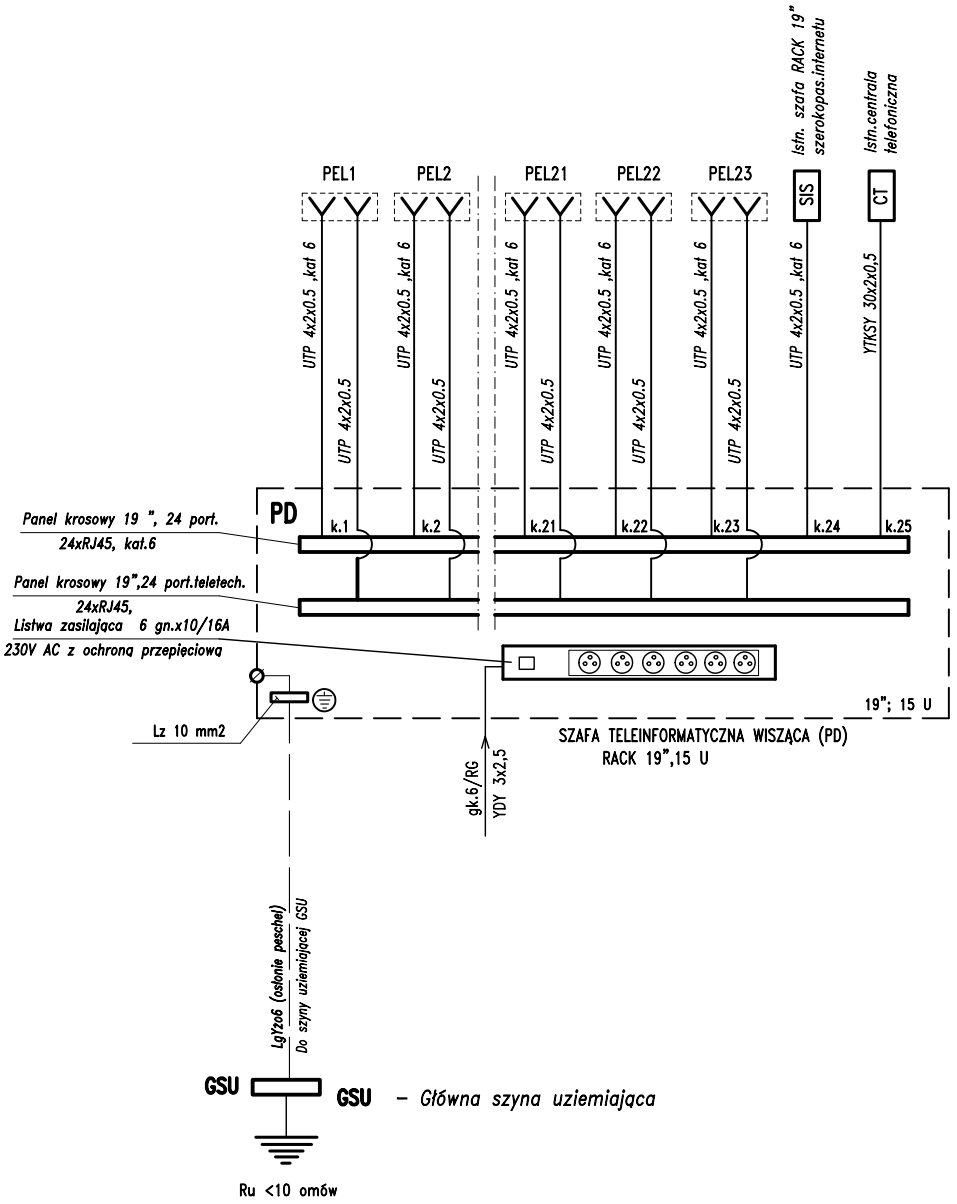

UWAGI:

1. Usytuowanie szafki kablowej rozdzielczej RACK 19" 15 U (PD) pokazano na planie instalacyjnym I–piętra rys PE–01/05
2. Zasilanie punktów PEL napięciem 230V AC pokazano na schemacie rozdzielnicy głównej rys PE–01/08
3. Wyposażenie dodatkowe szafki kablowej PD wyszczególniono w wykazie materiałowym
4. Instalację strukturalną prowadzić w dwudzielnym kanale kablowym z PCV o szer. 90x60 mm z osprzętem (gniazda 10/16A DATA ioraz 2xRJ45) moduł 45x45 mm instalowanym w kanale kablowym.
5. Ochrona przeciwporażeniowa – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym: TN–C–S

INWESTOR	Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze			Meritum Projekt Monika Totoś ul. Niedbalskiego 5/3 44-121 Gliwice NIP: 631 250 1620 REGON: 36 52 86 290	
OBIEKT	Budynek usługowy				
TEMAT	Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na działce nr 175/35 na potrzeby Centrum Rozwoju Rodziny.			BRANŻA	ELEKTR.
NAZWA RYS.	SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ BUDYNKU			FAZA	PBW
				DATA	MARZEC 2018
PROJEKTOWAŁ:	Willi Karas	237/75		SKALA	1:1
OPRACOWAŁ:	Willi Karas	237/75		PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	NR RYS. PE–01/14
SPRAWDZIŁ:	Jan Machoński	640/76			