

IK-I.7021.5.32.2019.LCh

Zabrze, dn. 28.03.2019r.

Projekt  
Pracownia Projektowa  
Łukasz Michalak  
Al. Solidarności 28/8  
45-404 Opole

*Dotyczy: warunków technicznych budowy oświetlenia dla zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego”*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.03.2019r. informuję, że w celu wykonania zadania należy:

1. Opracować dokumentację projektową, która podlega naszemu uzgodnieniu. Prosimy o przesłanie projektu na płycie CD/DVD w formacie PDF oraz w formie papierowej (2 egz.). Po uzgodnieniu projekt w formie papierowej i egz. zostanie odesłany.
2. Projektowane oświetlenie należy podłączyć do istniejącego istniejącej szafki oświetlenia ulicznego zaznaczonej na mapie w załączeniu.
3. Wykonać obliczenia fotometryczne oświetlenia w celu potwierdzenia spełnienia normy 13201:2016. Wyniki badań dołączyć do dokumentacji projektowej.
4. Zaprojektować oprawy oświetlenia typu LED tożsame jak na istniejącym placu zabaw.
5. Zaprojektować słupy aluminiowe, anodowane, na fundamencie, z wnęką słupową na wysokości minimum 1,80m, z podstawą bezpiecznikową typu IZK tożsame jak na placu zabaw.
6. Projektowane słupy posadowić w skrajni (min. 0,5m od zewnętrznej krawędzi krawężnika), a w przypadku gdyby takie posadowienie skutkowało ich usytuowaniem w środku chodnika, należy je posadowić w miejscu umożliwiający swobodne przejście pieszych
7. Kable oświetlenia ulicznego zlokalizowane w obszarze chodników – dot. poprzecznych przekroczeń chodników, należy zabezpieczyć rurami ochronnymi (np.: typu „arota”).
8. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, należy przewidzieć, zgodnie z obowiązującymi przepisami przełożenie lub zabezpieczenie ww. urządzeń lub obiektów, zgodnie z załoženiami ich właścicieli.
9. Po zakończeniu prac odbiór zgłosić do Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu wraz z przygotowanym protokołem odbioru.
10. Prace związane z budową oświetlenia należy zgłosić do Wydziału Infrastruktury Komunalnej tutaj. Urzędu na adres e-mail [kjoniec@um.zabrze.pl](mailto:kjoniec@um.zabrze.pl), [ichoroba@um.zabrze.pl](mailto:ichoroba@um.zabrze.pl) lub telefonicznie 032 37 33 332.




11. Prace w pobliżu sieci oświetleniowej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury Komunalnej.
12. Przed przystąpieniem do wykonywania prac na sieci oświetleniowej należy wystąpić o dopuszczenie do sieci do Wydziału Infrastruktury Komunalnej, podane w pkt.5 dane kontaktowe.
13. Ważność warunków ustala się na trzy lata.

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. a/a

**Naczelnik Wydziału**  
  
mgr inż. Grzegorz Boral



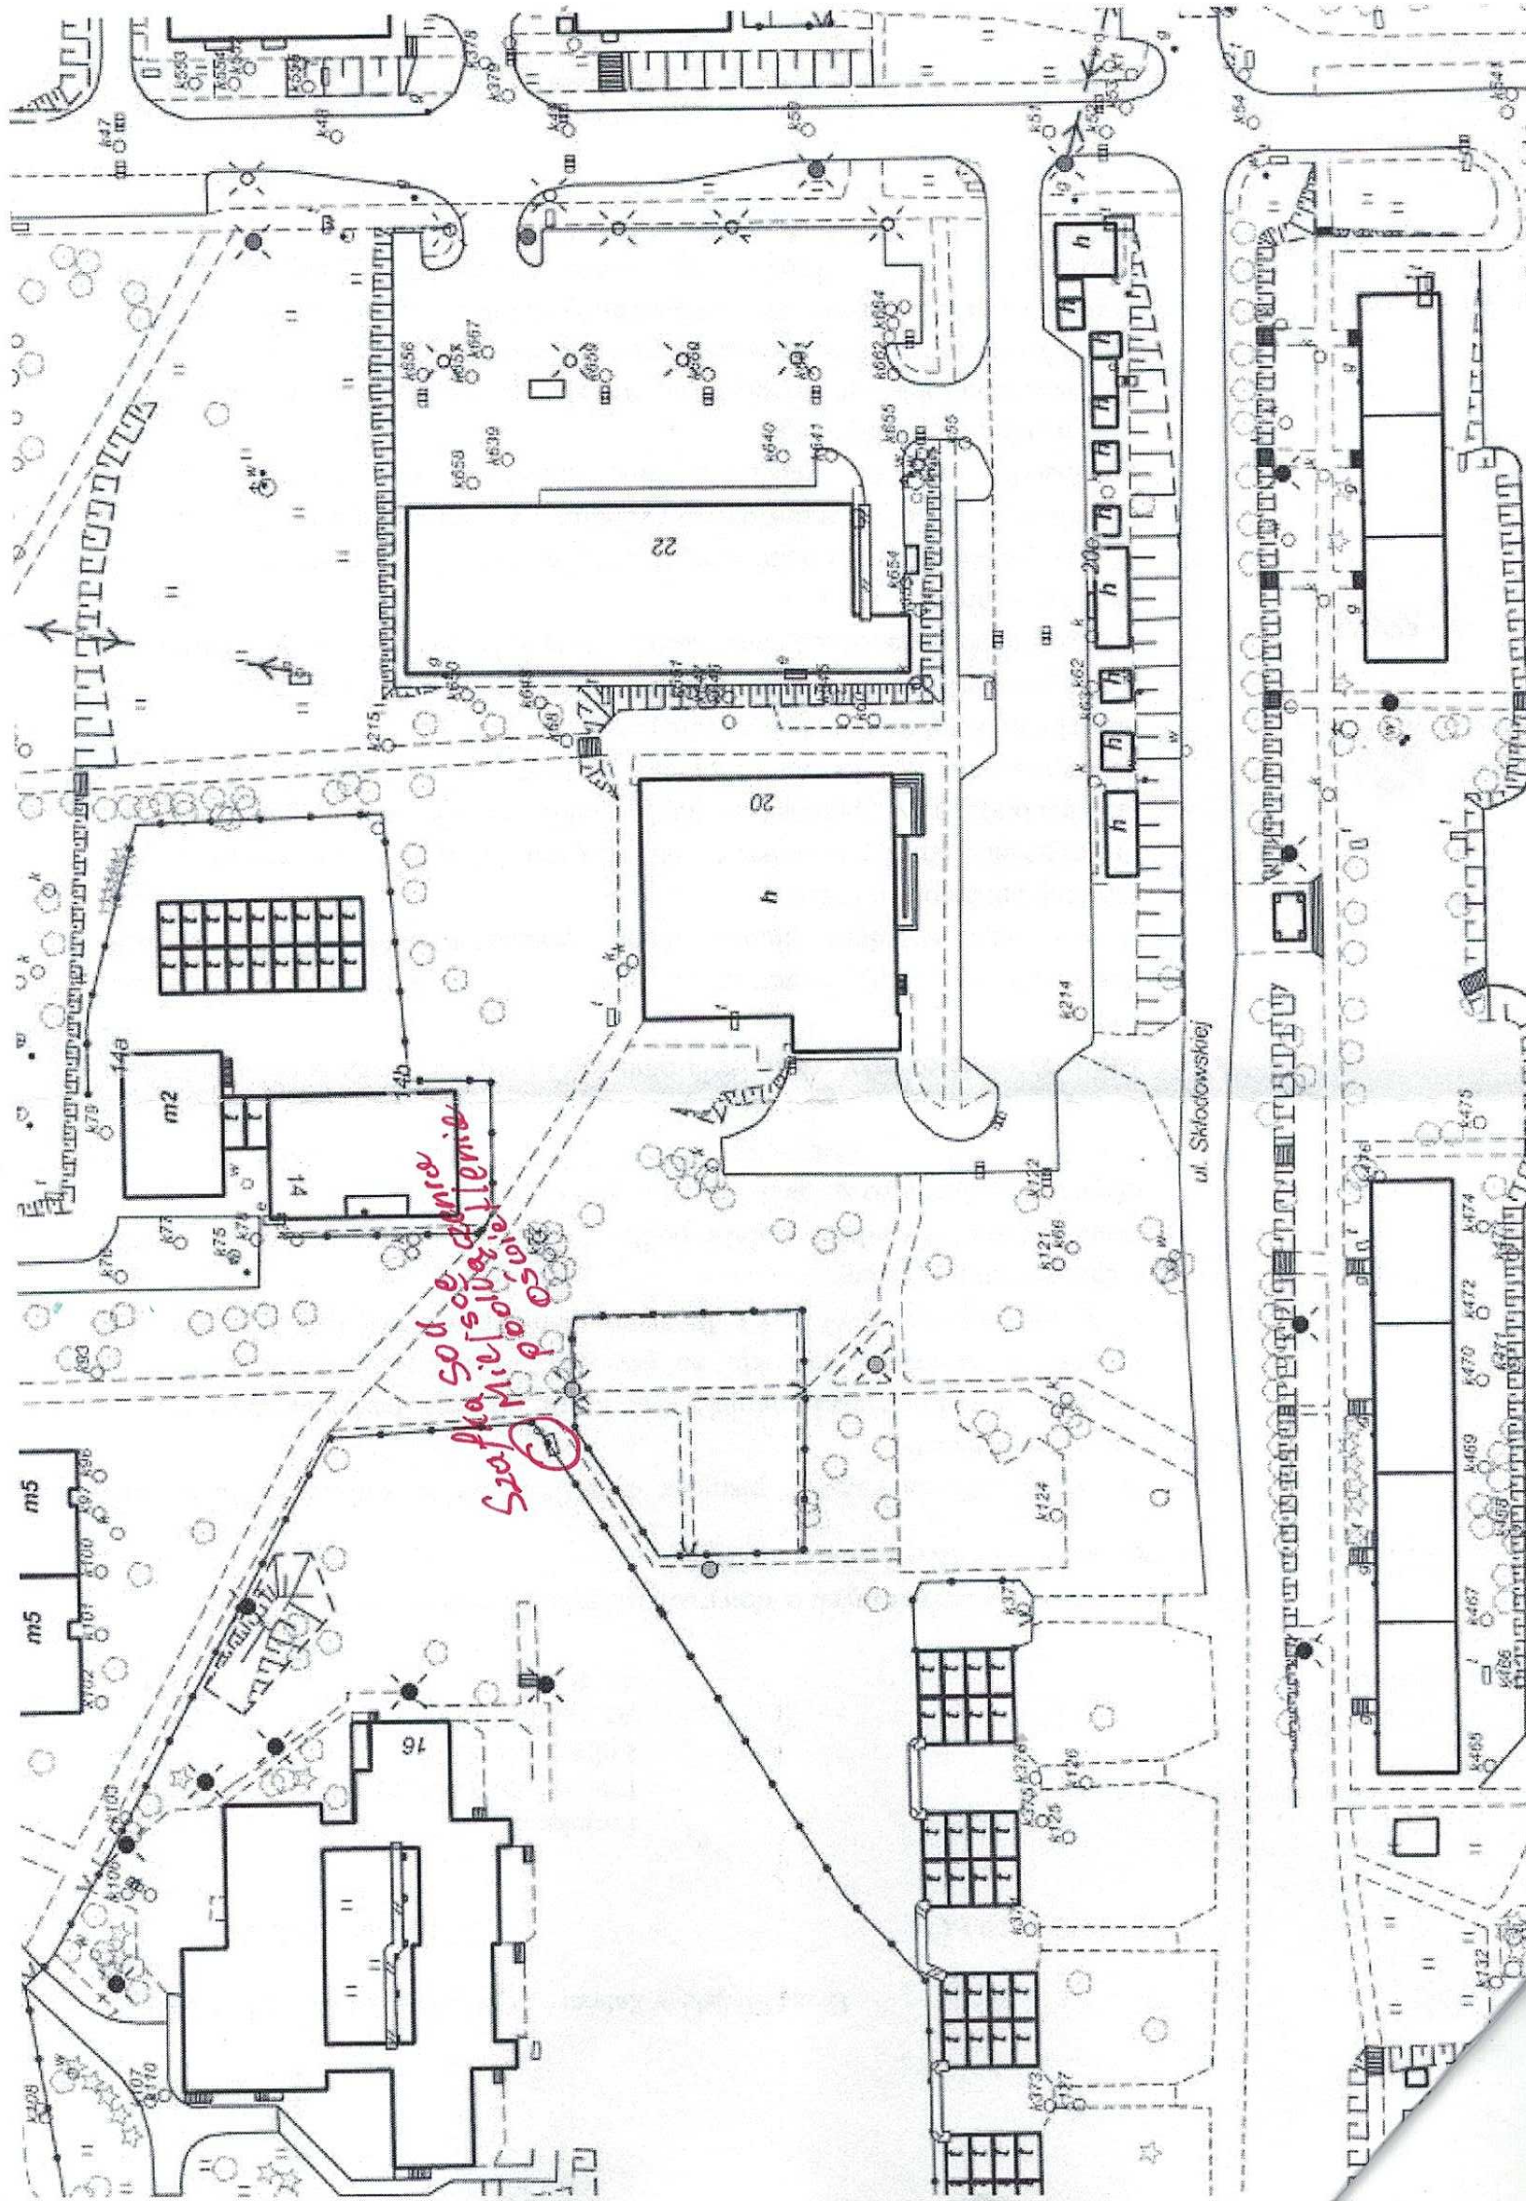

Stacja sanitarna  
z łazienką i toaletą