



Schemat połączeń sterownika

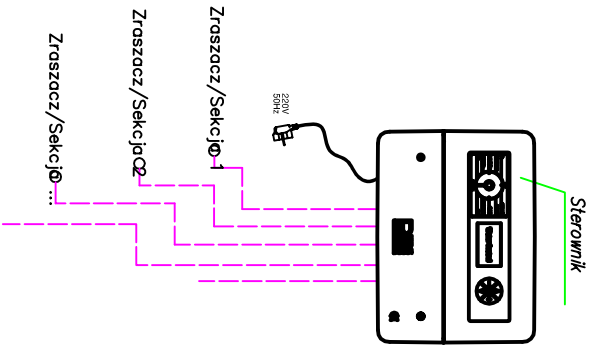


Przekrój wykopu

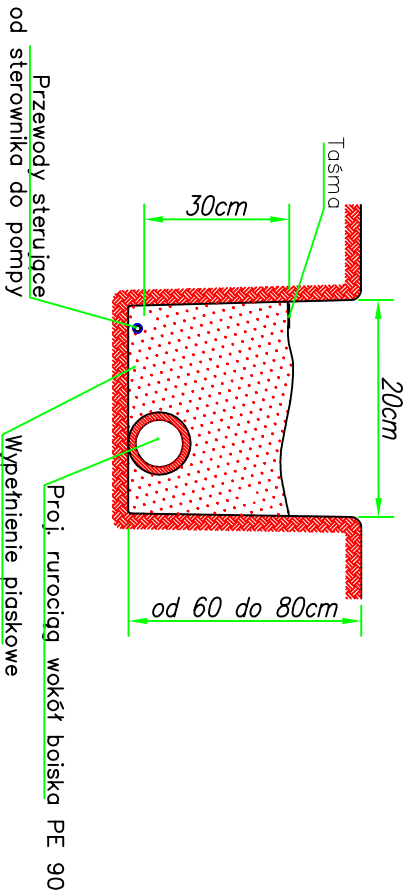

Schemat zabudowy zraszacza z wbudowanym elektrozaworem

Zraszacz z gumową donicą do montażu trawy syntetycznej oraz wypełnienia identycznego, jak na całym boisku

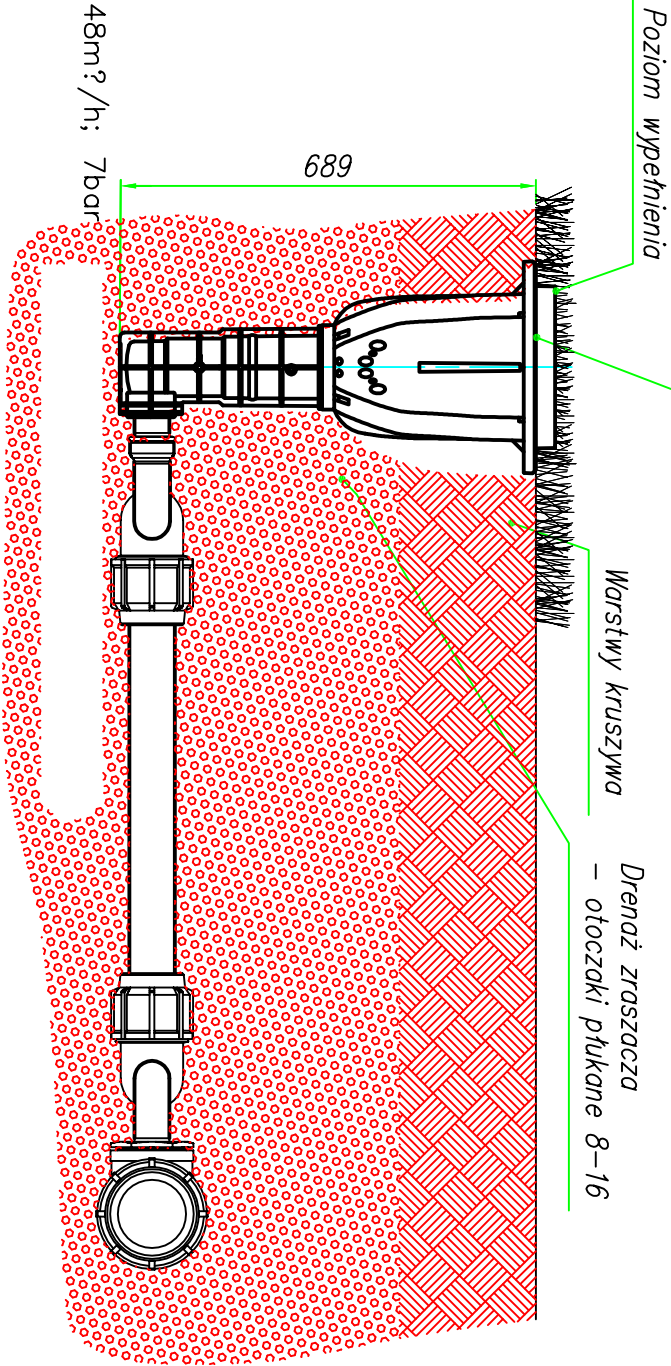



Zraszacze z gumową donicą do wypełnienia trawą syntetyczną

Ø Sektorowy z wbudowanym elektrozaworem VP3 KR Ø20; R 48m; Q=48m³/h; 7bar

- ☒ Sterownik WaterControl SC 8
- ⊙ Stacja pomp (Q=48m³/h, p=9 bar)
- ⋈ Zasuwa
- ⋈ Zawór kulowy

Rurociągi

- PE-HD / PN10 Ø90
- PE-HD / PN10 Ø110
- Przewód sterujący YKY 3*1,5mm²

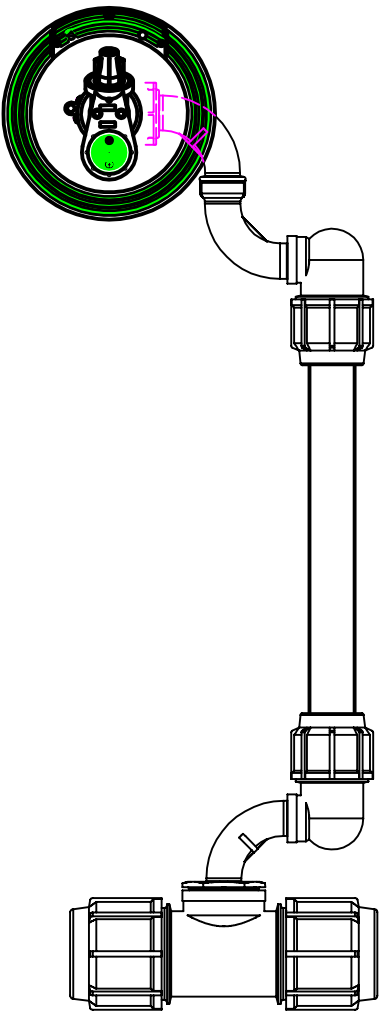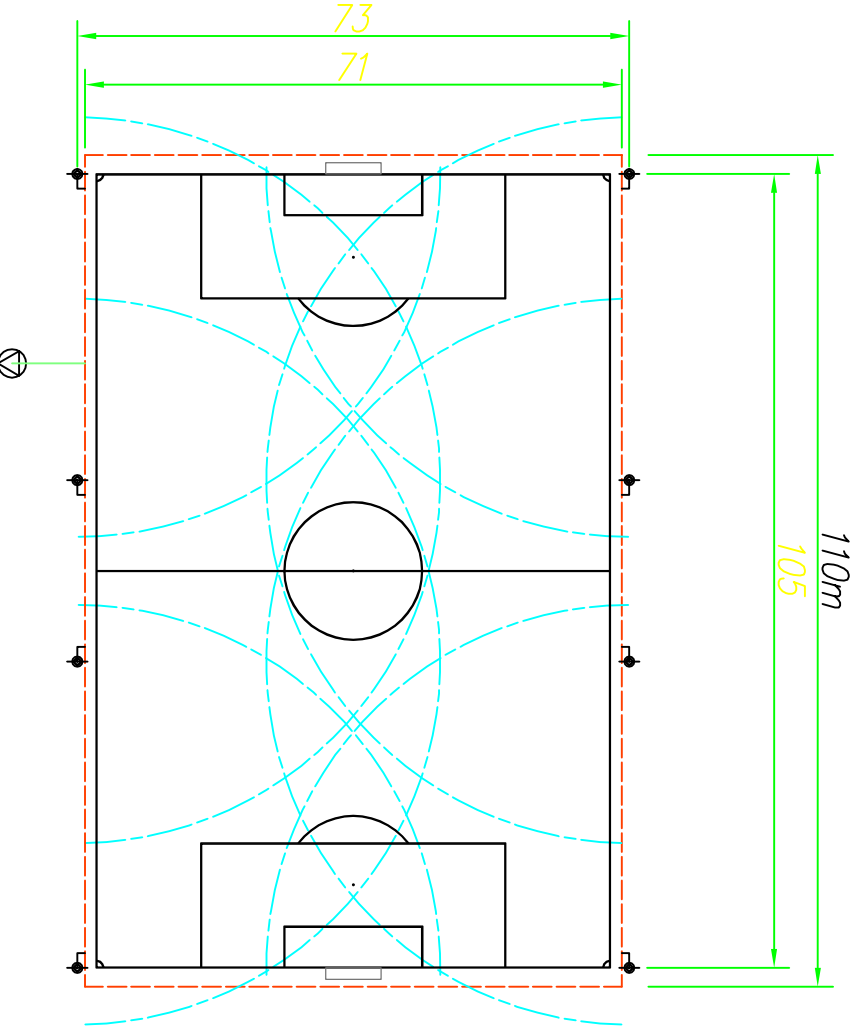

BUREAU SERVICE					
PROFIL ARCHITEKTONICZNYCH S-ka z o.o.					
41-506 CHORZÓW ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08					
ADRES	ZABRZE 41-800 UL. M. PIATAJA, DZIAŁKI NR 1682/27, 1684/3	FAZA	PW		
TEMAT	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KOKSOWNIK ZABRZE WRAZ Z ZAPLECZEM-PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE PROJEKT WYKONAWCZY	INWESTOR:	BRANŻA	SANIT.	PW
		GINIA ZABRZE ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze			
		UŻYTKOWNIK: GORNIK ZABRZE S.S.A. ul. ROOSEVELTA 81 41-800 Zabrze			
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI NAWADNIANIA	DATA	03.2020	SKALA	--
PROJEKT:	mgr inż. Lukasz MIRCZAK	NR UPR. SŁU/1059/PW/05/05		SPECJ.	SANIT.
OPRAC.				NR ARCH.	A-1621/20
OPRAC.					
SPRAW.	mgr inż. Katarzyna TYMIENIECKA	NR UPR. SŁU/626/PW/BS/18		NR RYS.	10