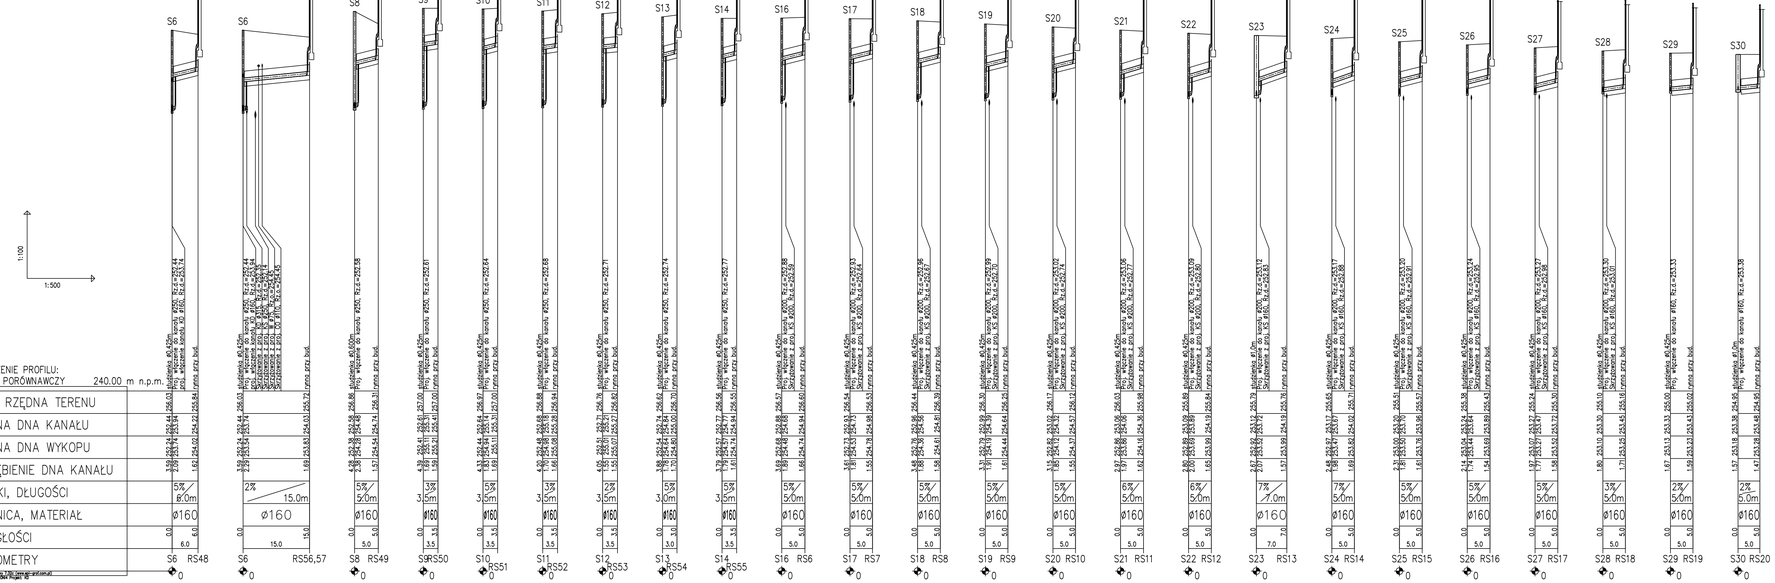

UWAGI

1. Przewody wykonać z rur PVC łączonych na kielich.
2. Studnie wykonać jako betonowe Ø600 i Ø1000 ze zwieńczeniami w klasie D400. Wpusty uliczne wykonać jako betonowe Ø500 ze zwieńczeniami w klasie D400.
3. Wykopy szalować i przewidzieć w razie konieczności ich odwodnienie.
4. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić rzędne terenu i w razie konieczności dokonać korekt zagłębień projektowanych instalacji, zachowując minimalne normatywne.

OZNACZENIA

D. - studnie instalacji kanalizacji deszczowej odbierającej wody z powierzchni uwartnionych
S. - studnie instalacji kanalizacji deszczowej odbierającej wody z powierzchni dachów
SD - studnia połączeniowa ww. instalacji kanalizacji deszczowej
RS.. - rura spustowa
PP - pompownia wód deszczowych - wg załącznika
R1 - zbiornik wód deszczowych - wg załącznika
R - studnia do montażu regulatora przepływu - wg załącznika
SEP - separator substancji ropopochodnych - wg załącznika
W.. - wpust uliczny instalacji kanalizacji deszczowej

2019 październik

TEMAT	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT BUDYNEK MIESZKALNY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYM, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, BALADY DREWNIA I OPIAŁU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKING, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, ŚZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)"				BRANŻA SANITARNA
ADRES	Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45				
NAZWA RYS.	Profil kanalizacji deszczowej cz.1				
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	ILOŚĆ RYS.
AUTOR PROJ.	mgr inż. Anna Szwengiel - Budzyńska	SA/ZTM/PKOS/09		D.5	
SPRAWDZ. PROJ.	mgr inż. Bogdan Bartke	SA/ZET/PDOS/09			
				SKALA	1:100 1:500

Studio Architektury Arkadiusz Płomecki, Zabrze ul. Jordana 60/9 tel/fax (32) 630 18 11