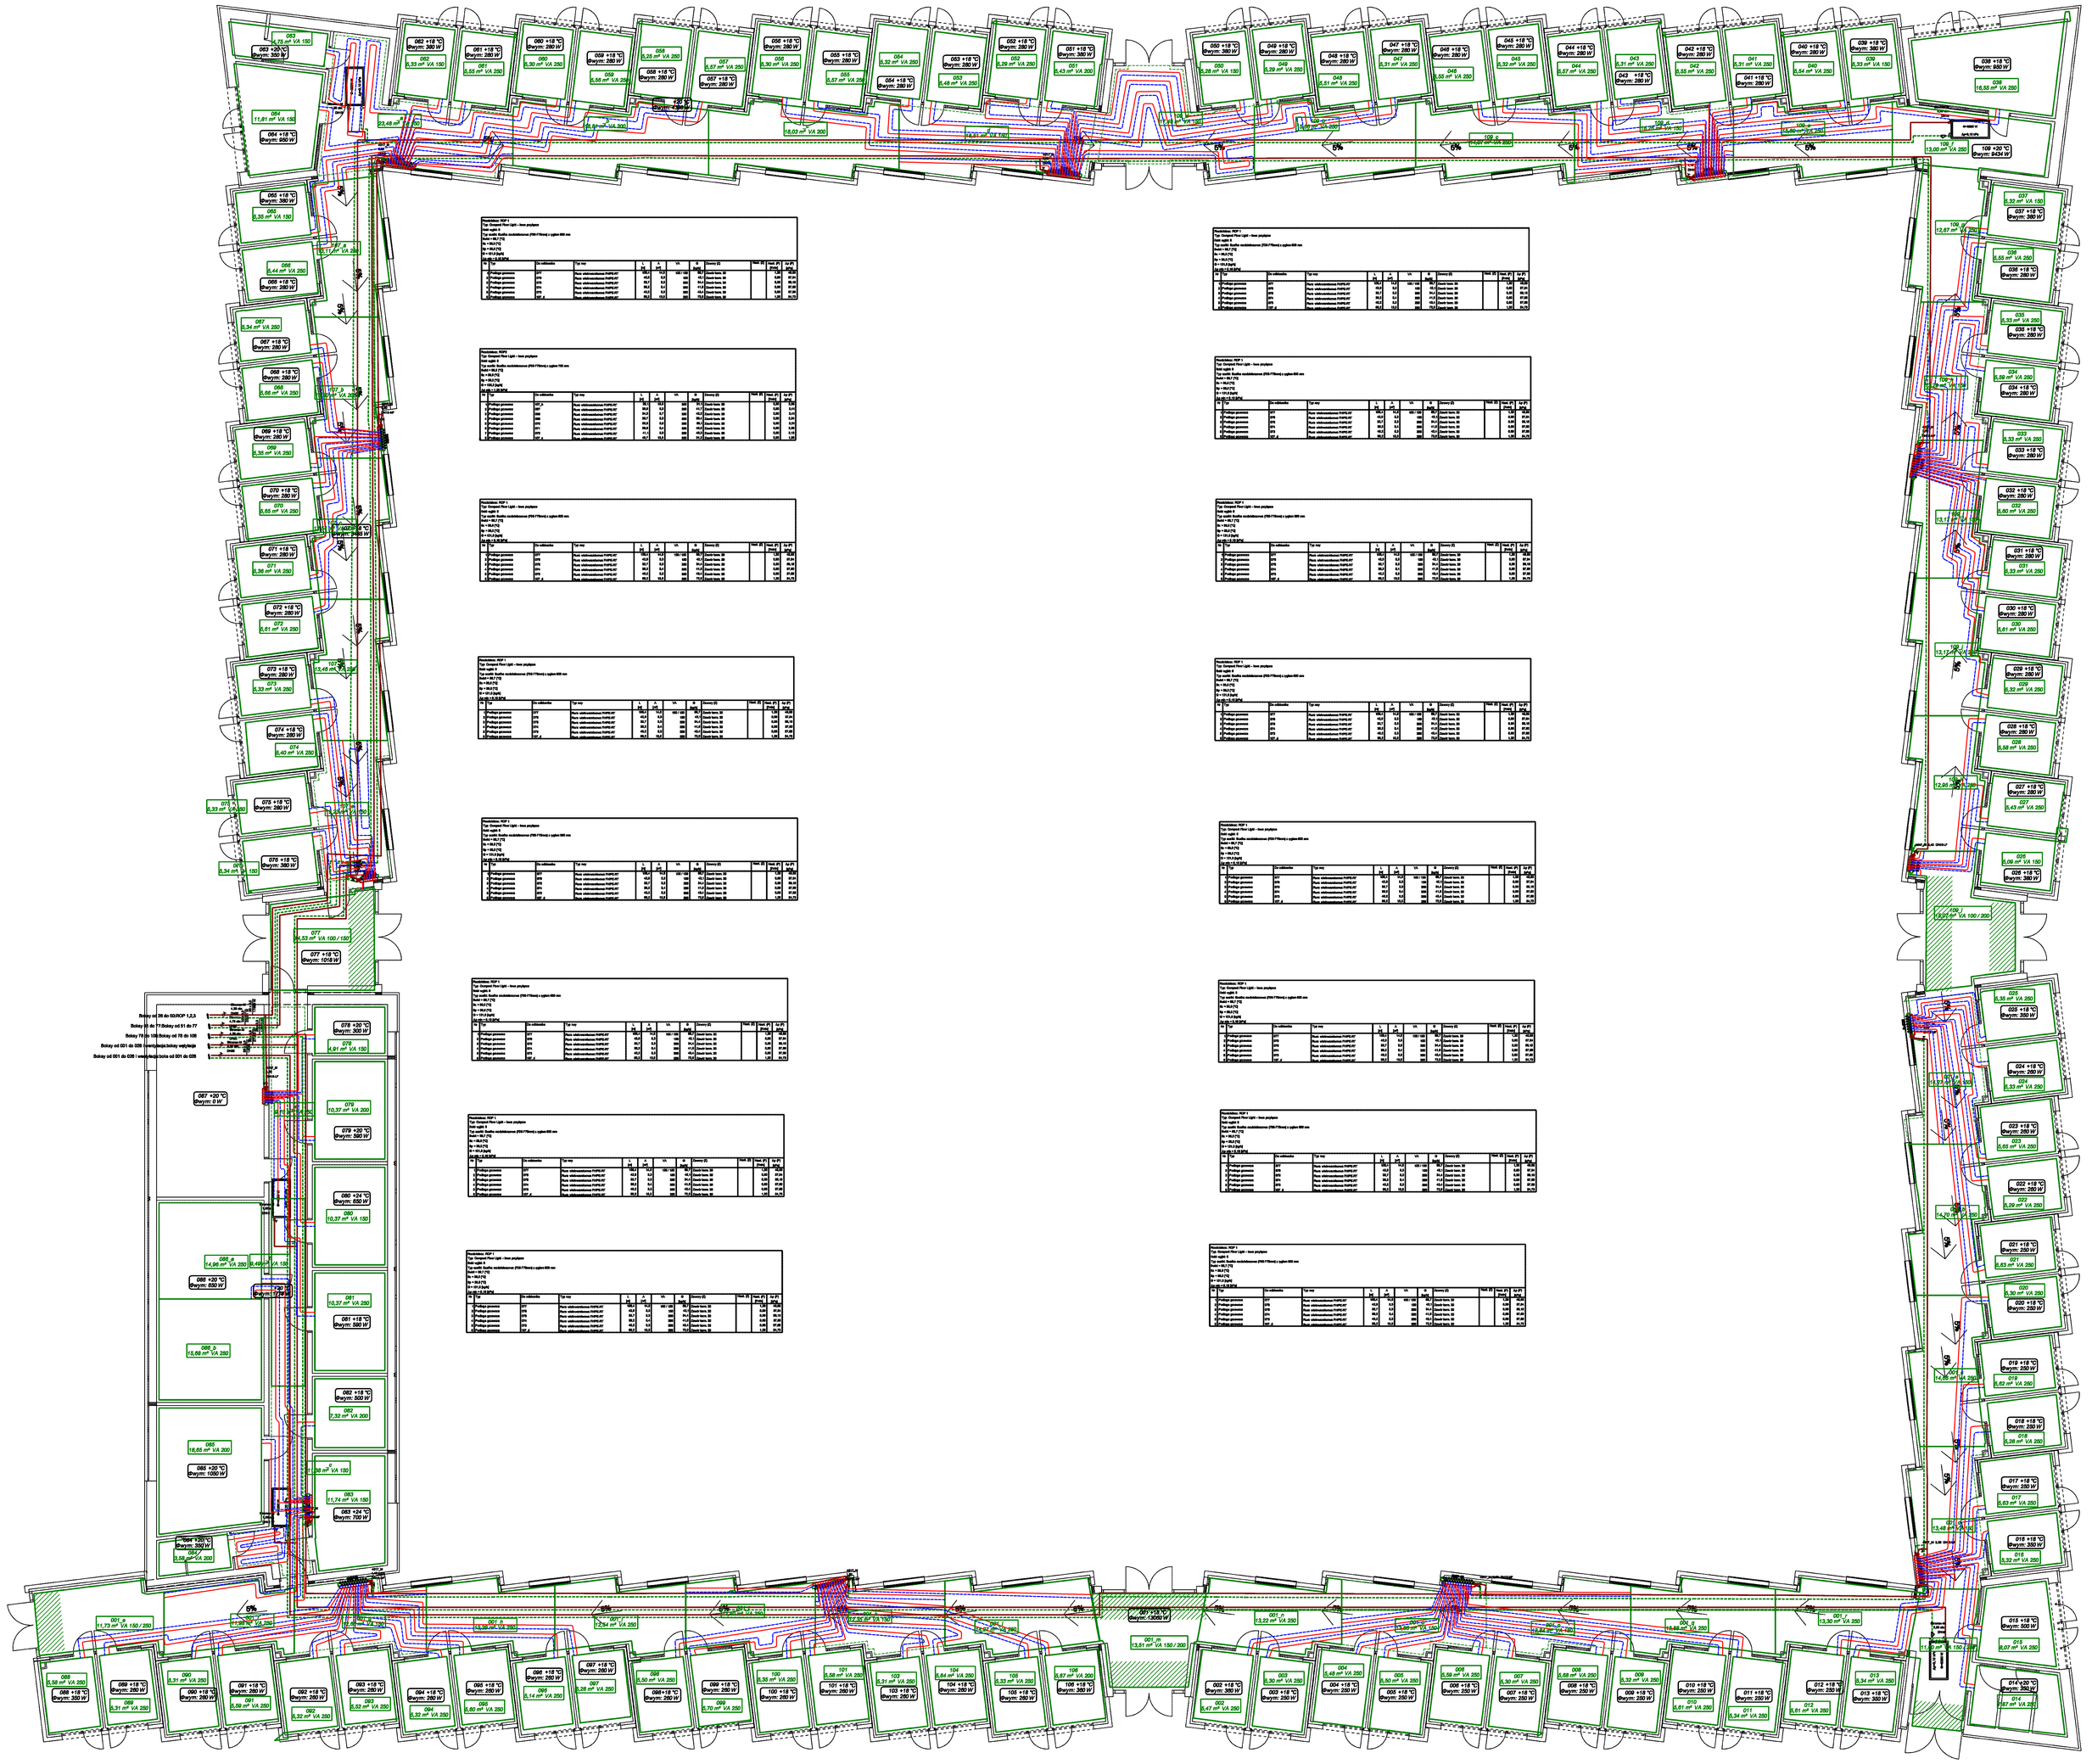

UWAGI

1. Przewody grzewcze wykonać z rur zgodnie z zestawieniem materiałów. Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych pod sufitem. Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi.
2. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować dodatkowo grzejniki elektryczne drabinkowe o mocy 150-200 kW.
3. Przed zalaniem podłóg wykonać próby szczelności na zimno i ciepło.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z rozwinięciami.

OZNACZENIA

016 +18 °C Φwym: 350 W	opis pomieszczenia ogrzewanego nr pomieszczenia, temperatura moc grzewcza
024 0,33 m² UA 200	nr powierzchni grzewczej **wielkość powierzchni, rozstaw rur**
	przewód zasilający przewód powrotny
16 x 2,0 350 W	opis działki: średnica rury/moc grzewcza
	rozdzielacz podłyskowy z pompą

TEMAT	**„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WIEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)"**				BRANŻA **P.W.** **SANIT.**
ADRES	**Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 542/45, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45**				
NAZWA RYS.	**Boksy.Rzut parteru. Instalacje C.O. - ogrzewanie podłogowe**				
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	ILOŚĆ RYS.
AUTOR PROJ.	mgr inż. Anna Szwengiel - Budzyńska	SLIZ/SWP/0000		CO.01	
				SKALA	1:100

Studio Architektury, Arkadiusz Piomecki - 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8
tel/fax (32) 630 18 11