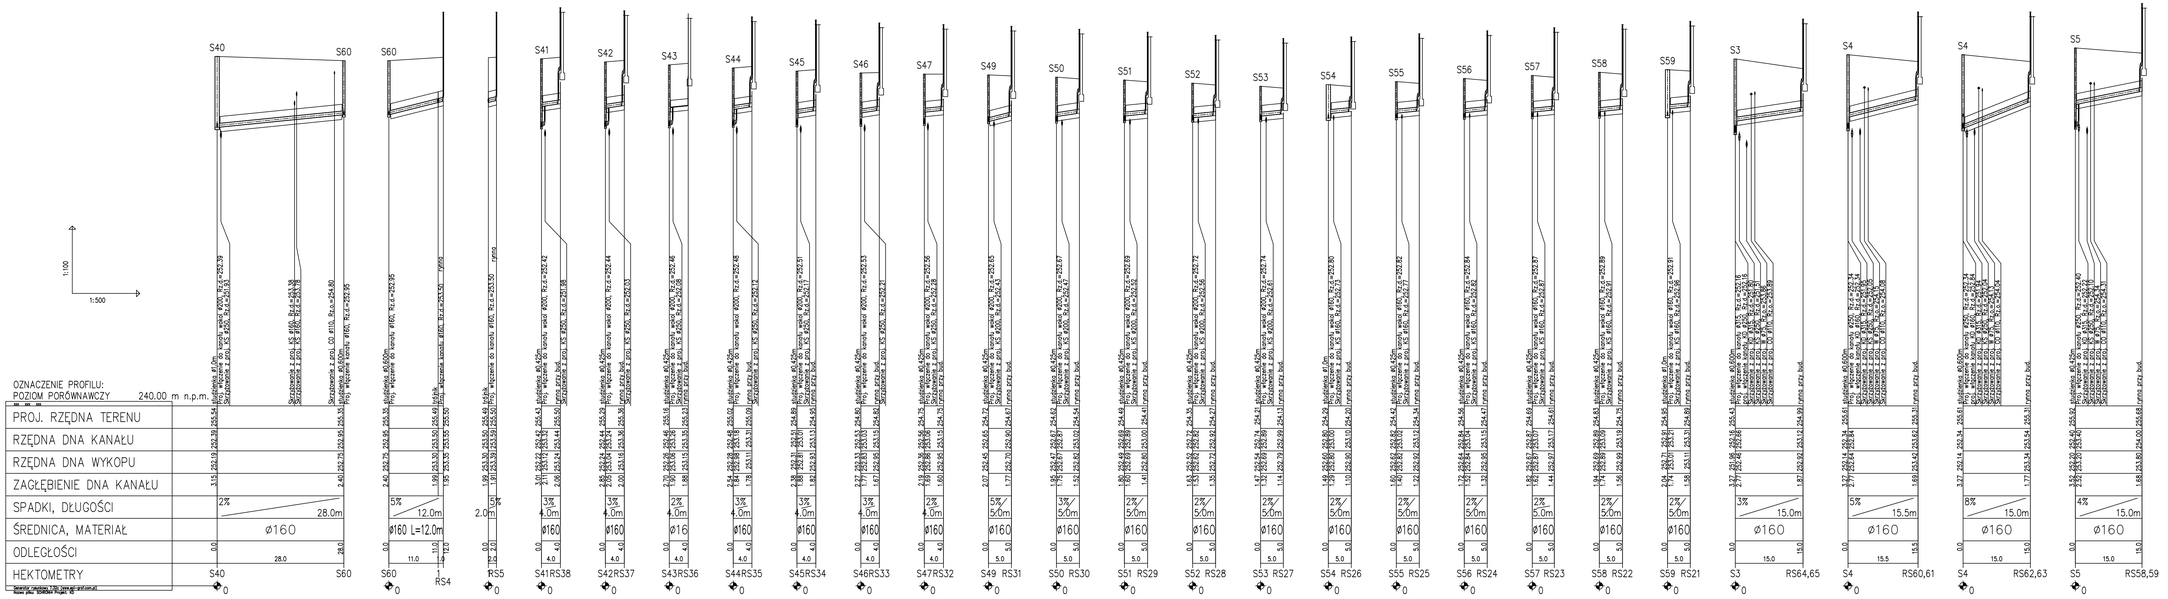

UWAGI

1. Przewody wykonać z rur PVC łączonych na kielich.
2. Studnie wykonać jako betonowe Ø600 i Ø1000 ze zwieńczeniami w klasie D400. Wpusty uliczne wykonać jako betonowe Ø500 ze zwieńczeniami w klasie D400.
3. Wykopy szalować i przewidzieć w razie konieczności ich odwodnienie.
4. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić rzędne terenu i w razie konieczności dokonać korekt zagłębień projektowanych instalacji, zachowując minimalne normatywne.

OZNACZENIA

D. - studnie instalacji kanalizacji deszczowej odbierającej wody z powierzchni utwardzonych
S. - studnie instalacji kanalizacji deszczowej odbierającej wody z powierzchni dachów
SD - studnia połączeniowa ww. instalacji kanalizacji deszczowej
RS. - rura spustowa
PP - pompownia wód deszczowych - wg załącznika
R1 - zbiornik wód deszczowych - wg załącznika
R - studnia do montażu regulatora przepływu - wg załącznika
SEP - separator substancji ropopochodnych - wg załącznika
W. - wpust uliczny instalacji kanalizacji deszczowej

2019 październik

TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT BUDYNEK MIEJSCOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCARNIA, KWARANTANNA, CHLODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ UBIORU, PARKING, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH"				BRANŻA SANITARNA
ADRES	Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45				
NAZWA RYS.	Profil kanalizacji deszczowej cz.1				
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	ILOŚĆ RYS.
AUTOR PROJ.	mgr inż. Anna Szwengiel - Budzyńska	SLK2781/PROS/09		D.4	
SPRAWDZ. PROJ.	mgr inż. Bogdan Bartke	SLK2872/PODS/09			
				SKALA	1:100 1:500

Studio Architektury Arkadiusz Płomecki, Zabrze ul. Jordana 60/9
tel/fax (32) 630 18 11