




BOKSY 0-26 I WENTYLACJA

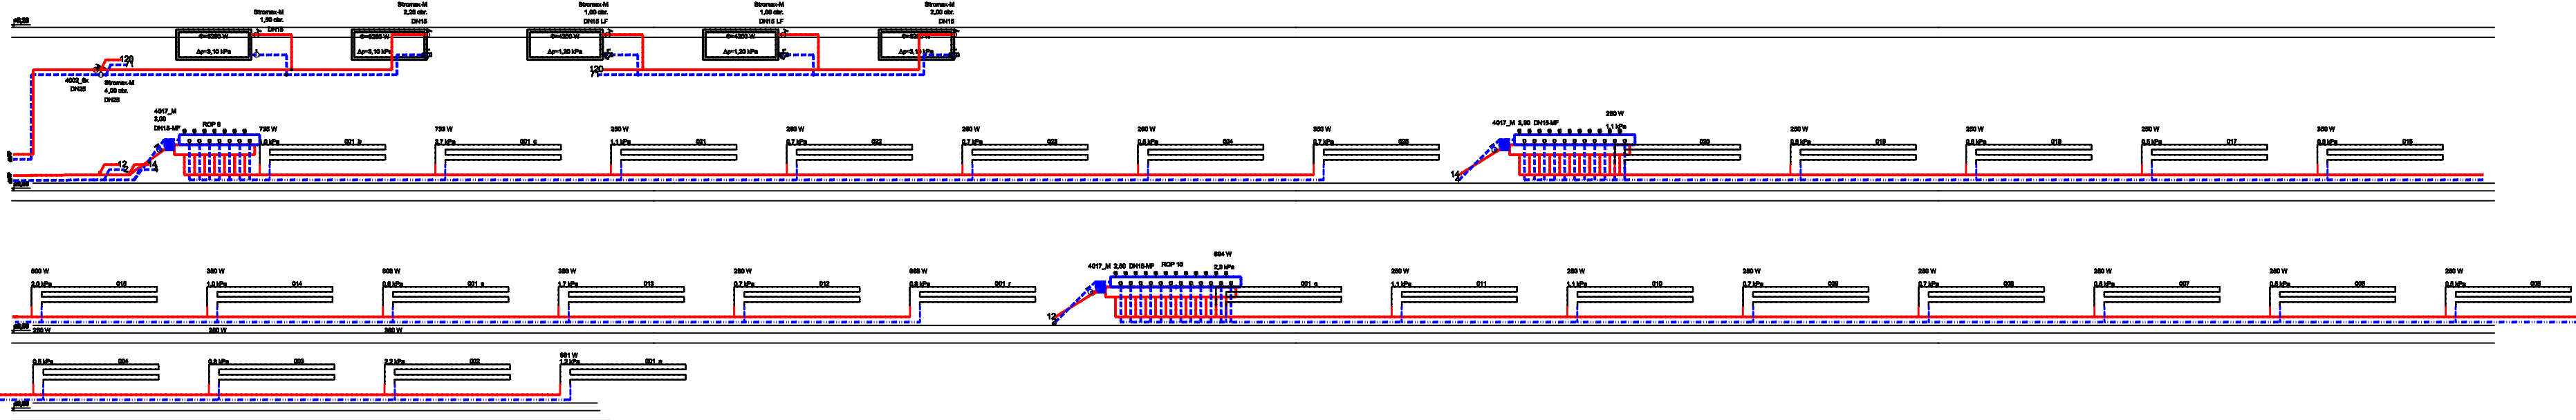


BOKSY 26-50

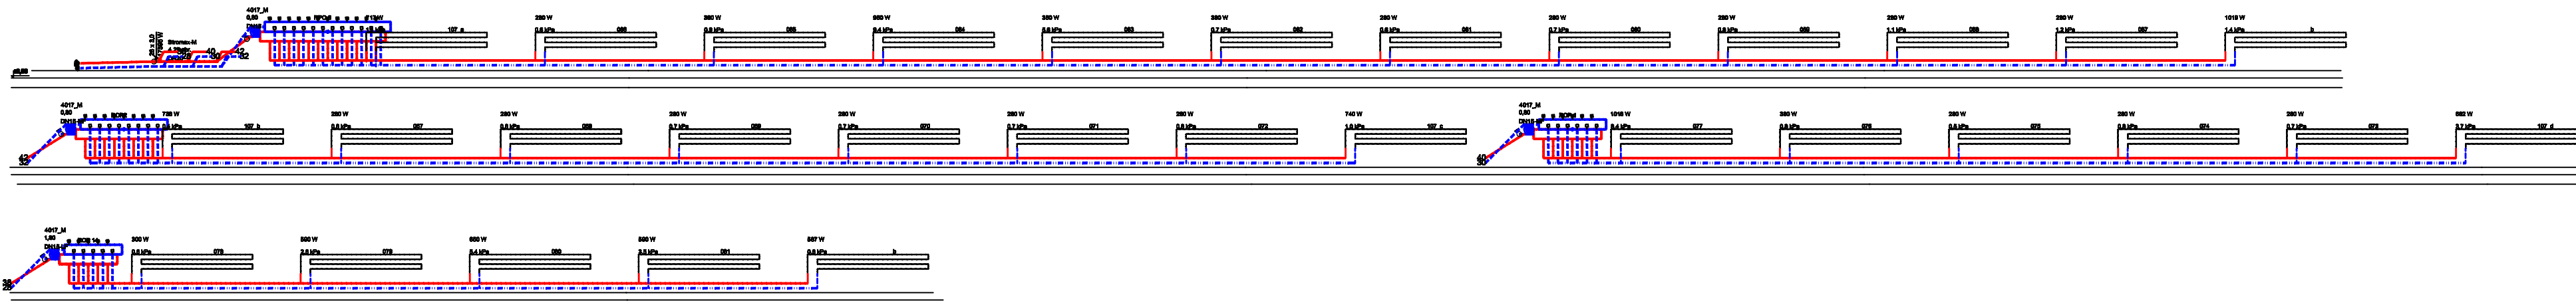

BOKSY 51-77

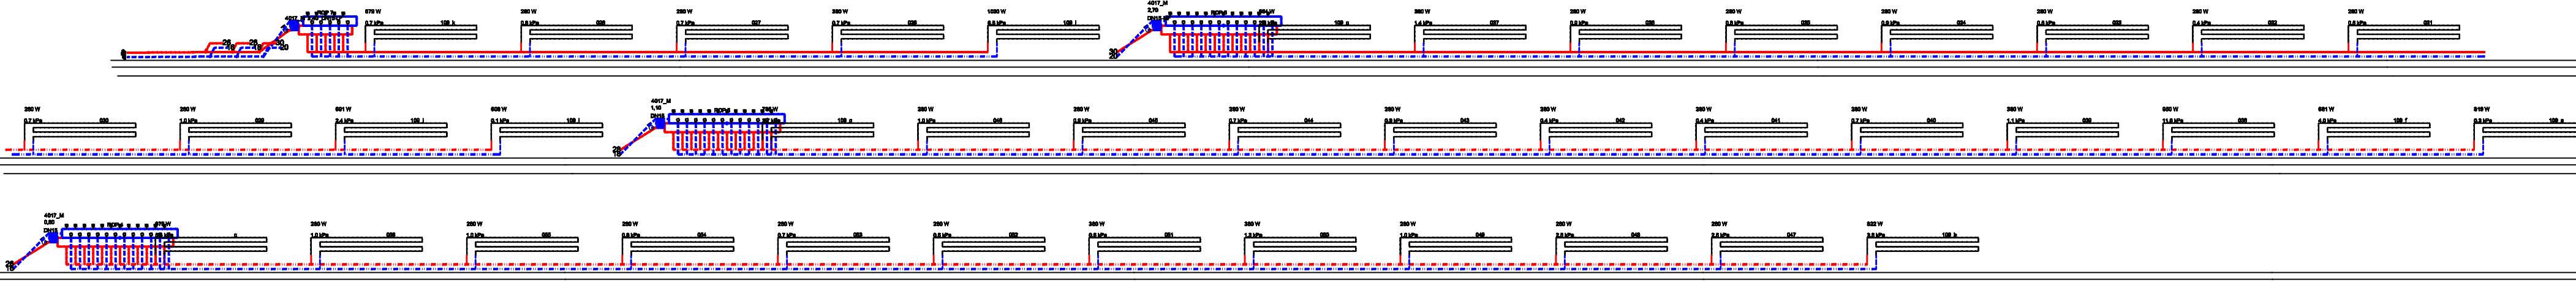

BOKSY 78-106

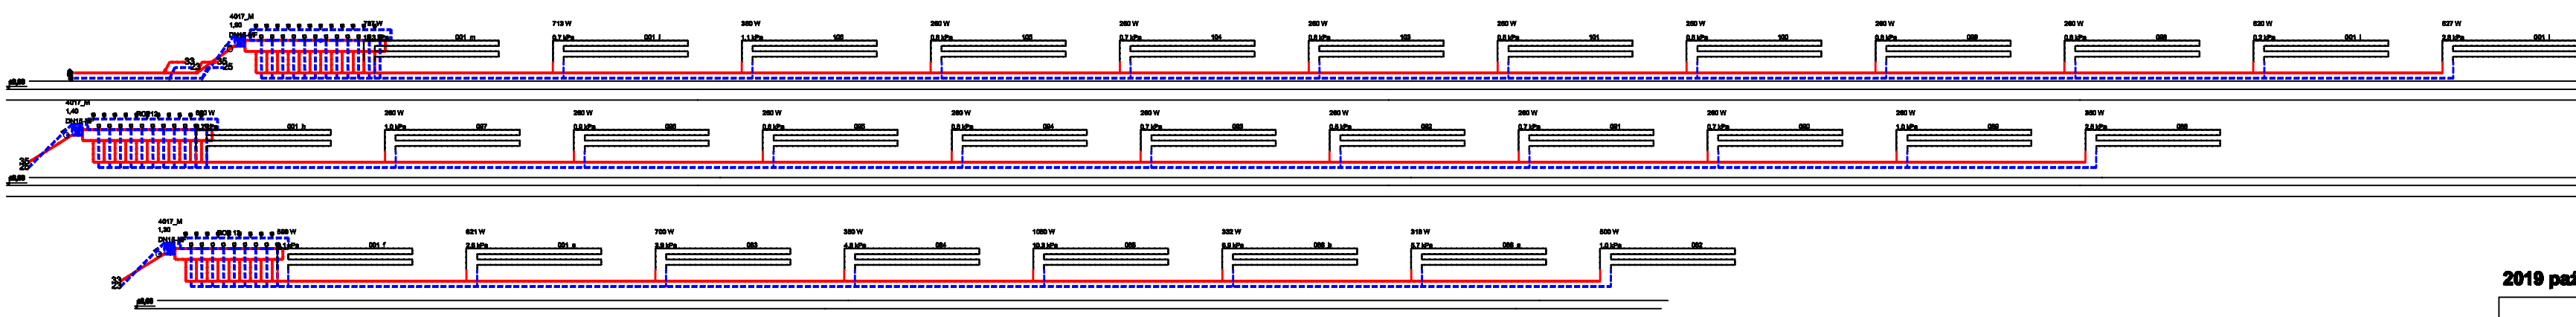

- UWAGI
1. Przewody grzewcze wykonać z rur zgodnie z zestawieniem materiałów. Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych pod sufitem. Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi.
 2. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować dodatkowo grzejniki elektryczne drabinkowe o mocy 150-200 kW.
 3. Przed zalaniem podłóg wykonać próby szczelności na zimno i ciepło.
 4. Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutami.

OZNACZENIA

024

5,33 m² VA 280

nr powierzchni grzewczej

wielkość powierzchni, rozstaw rur

16 x 2,0

350 W

przewód zasilający

przewód powrotny

opis dziaki: średnica rury/moc grzewcza

rozdzielacz podłogowy z pompą

2019 październik					
TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)”				BRANŻA P.W.
ADRES	Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 542/45, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45				SANIT.
NAZWA RYS.	Boksy rozwiniecia Instalacja c.o.				
AUTOR PROJ.	mgr inż. Anna Szwengiel	SLK/ZTM/PWO/008			CO.05
SPRAWDZAJĄCY					SKALA 1:100
Studio Architektury, Arkadiusz Piomecki - 41-013 Zabrze, ul. Dworska 18A/B tel/fax (32) 630 18 11					