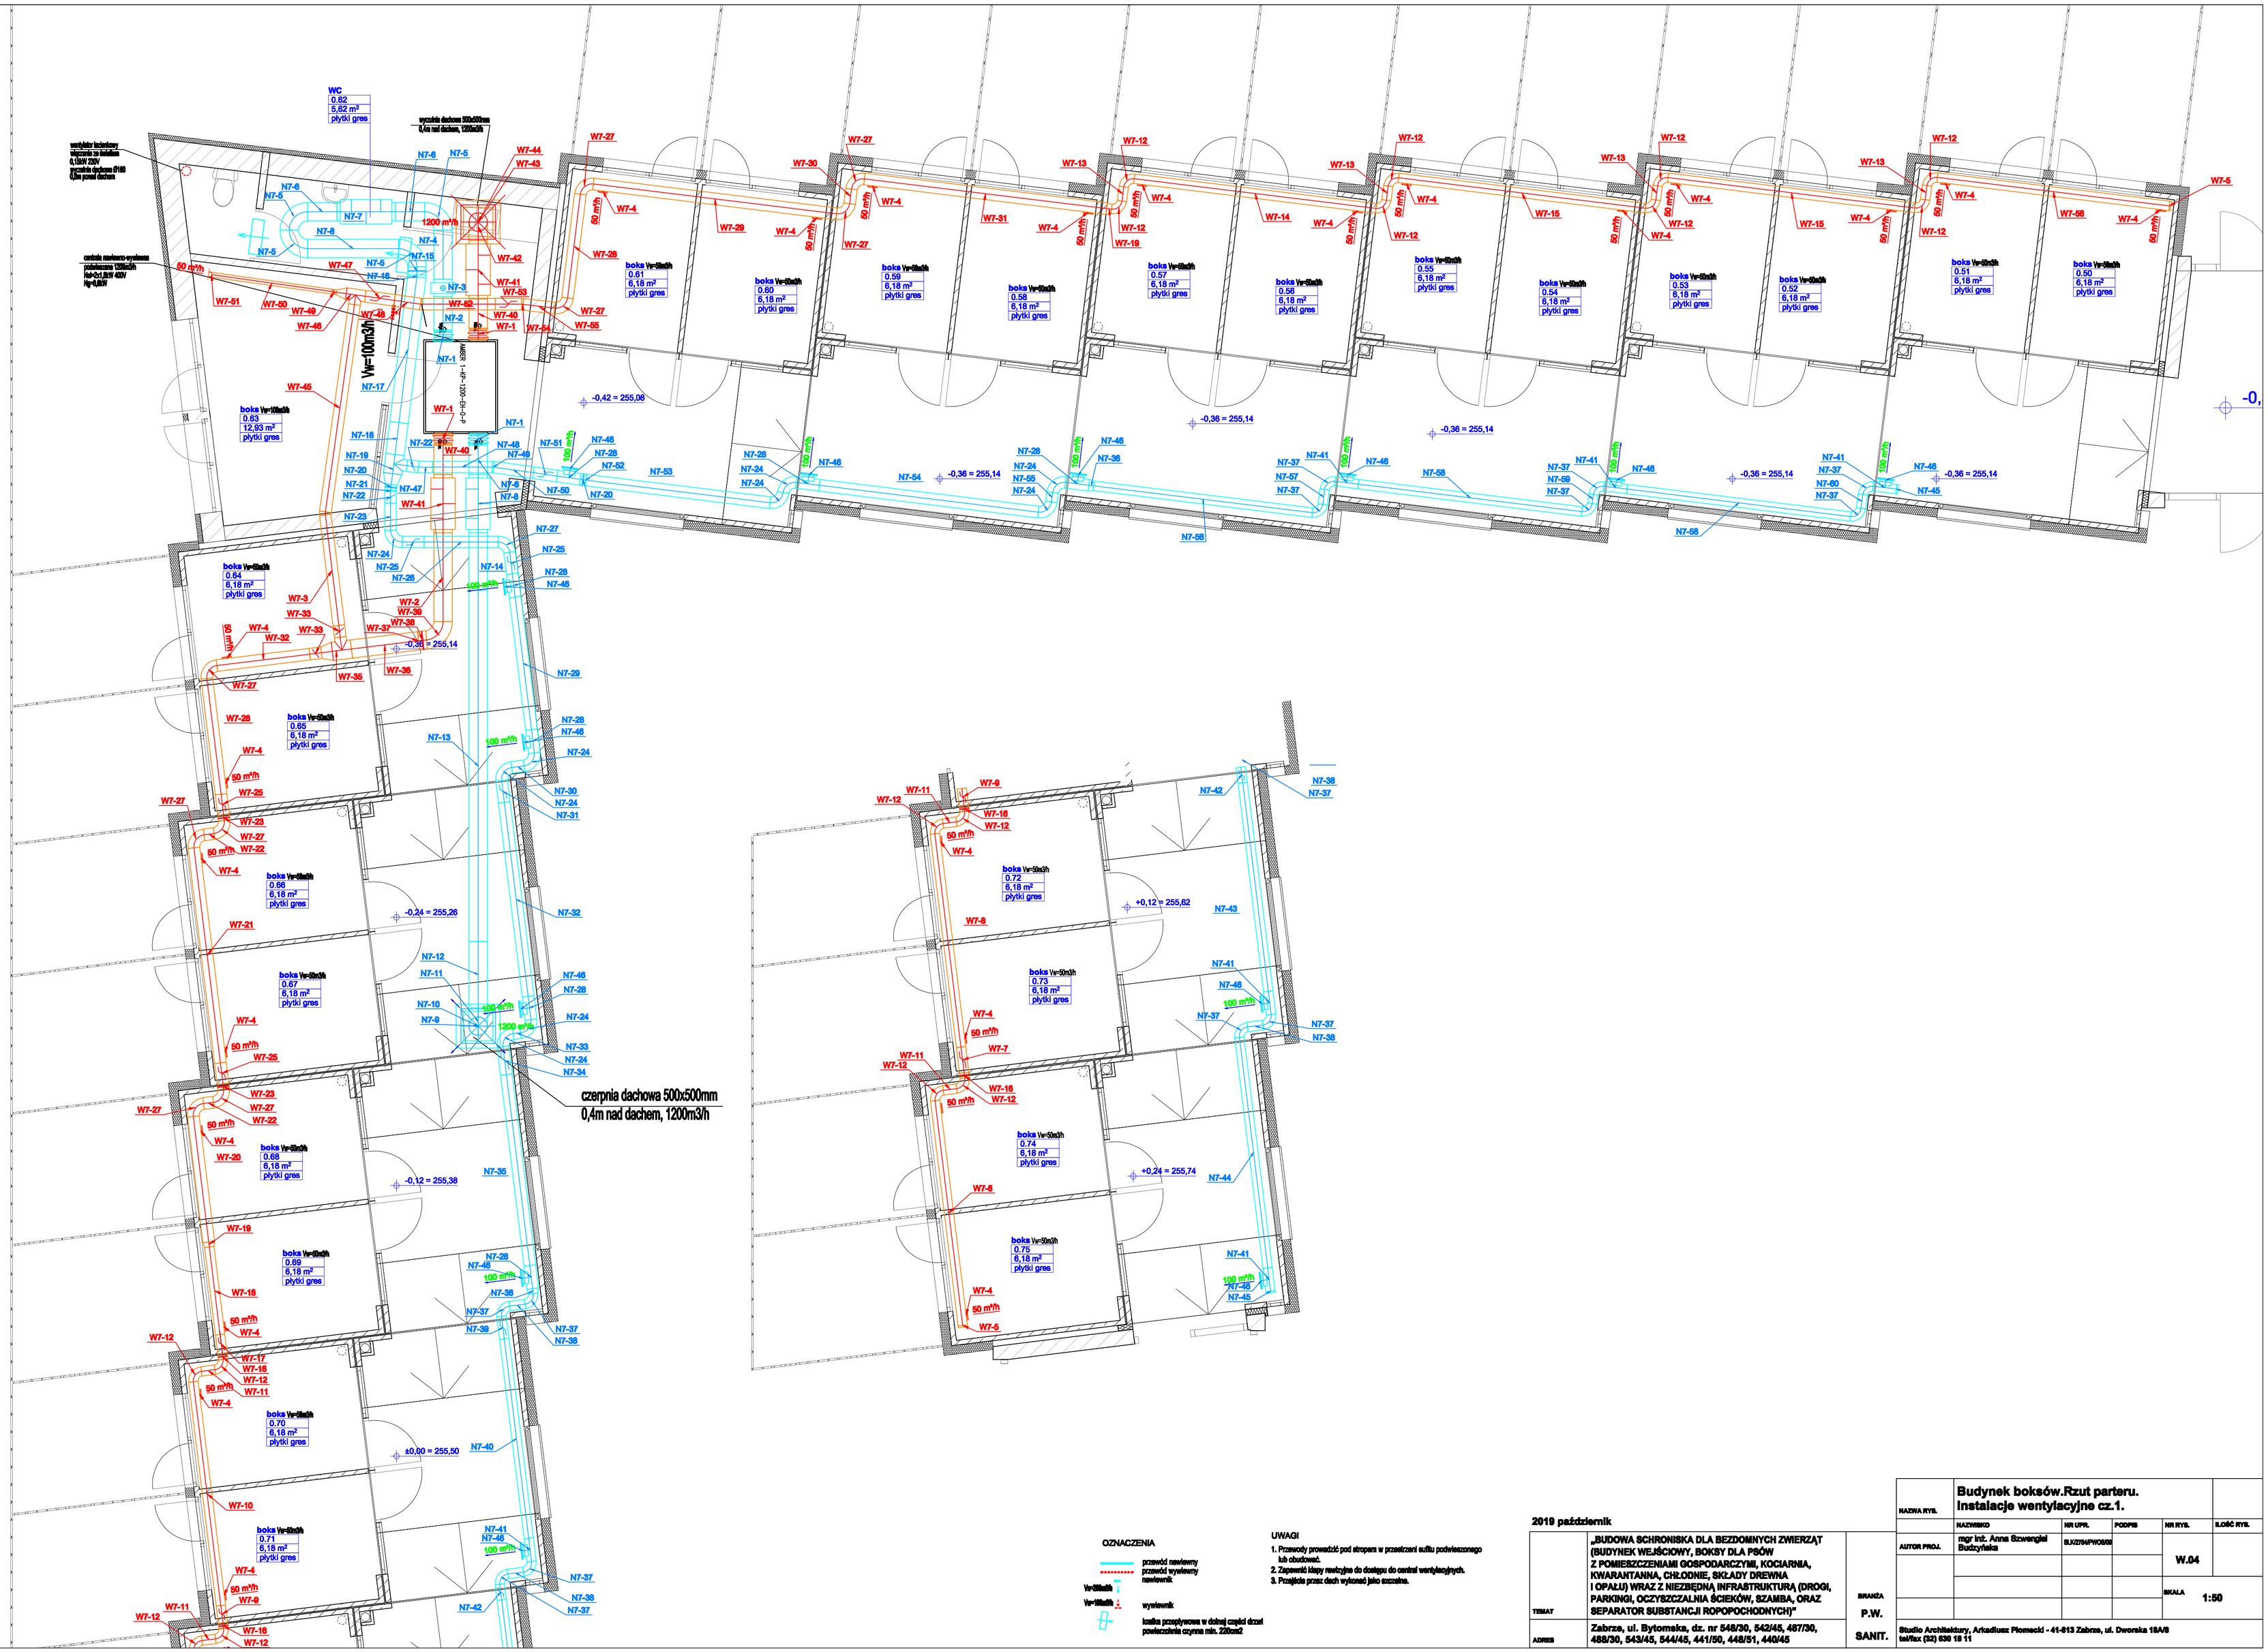

OZNACZENIA

przewód nawiewny
przewód wywiewny
nawiewnik
Vw=50m3/h
Vw=100m3/h
wywiewnik
kratka przepływowa w dolnej części drzwi powierzchnia czynna min. 220cm2

UWAGI

1. Przewody prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudować.
2. Zapewnić klapy rewizyjne do dostępu do central wentylacyjnych.
3. Przejścia przez dach wykonać jako szczelne.

2019 październik

TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)"	BRANŻA	P.W.
ADRES	Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 542/45, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45	SANIT.	

NAZWA RYS.	Budynek boksów.Rzut parteru. Instalacje wentylacyjne cz.1.				
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	ILOŚĆ RYS.
AUTOR PROJ.	mgr inż. Anna Szwengiel Budzyńska	SLKZ/84/PWOS/08		W.04	
				SKALA	1:50

Studio Architektury, Arkadiusz Płomecki - 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8
tel/fax (32) 630 18 11