


PROJEKTOWANA WYMIANA TABLICZY "TB1"

TB1

L1,L2,L3,N 400/230V 50Hz

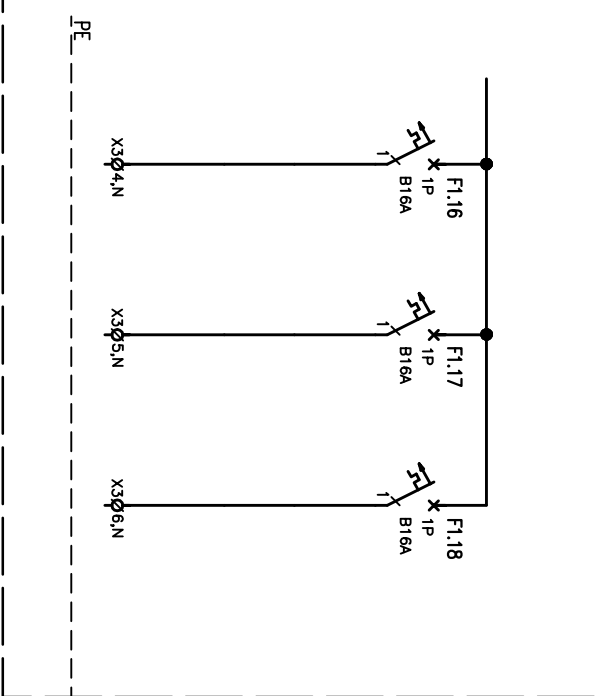

rezerwa	rezerwa	rezerwa

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-S

SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

<div><div>AMAYA</div><div>ARCHITEKCI</div><div>40-115 Katowice, ul. J. Bałdona 24c/10 tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18 biuro@amayaarchitekci.pl</div></div>		
temat: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Zabrzcu przy ul. Badesztusa 30		
inwestor: Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze		
temat rysunku: Schemat ideowy tablicy "TB1" - cz.2		
adres inwestycji: ul. Badesztusa 30, 41-800 Zabrze		
projektant: mgr inż. Szymon Paruch upr. specj. elektr. biuro SLK4930POCE/13		
sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Raźniewski upr. specj. elektr. SLK4930POCE/13		
opracowanie: Piotr Setnik		
nr rysunku: E-18	data: 02-2019	skala: -