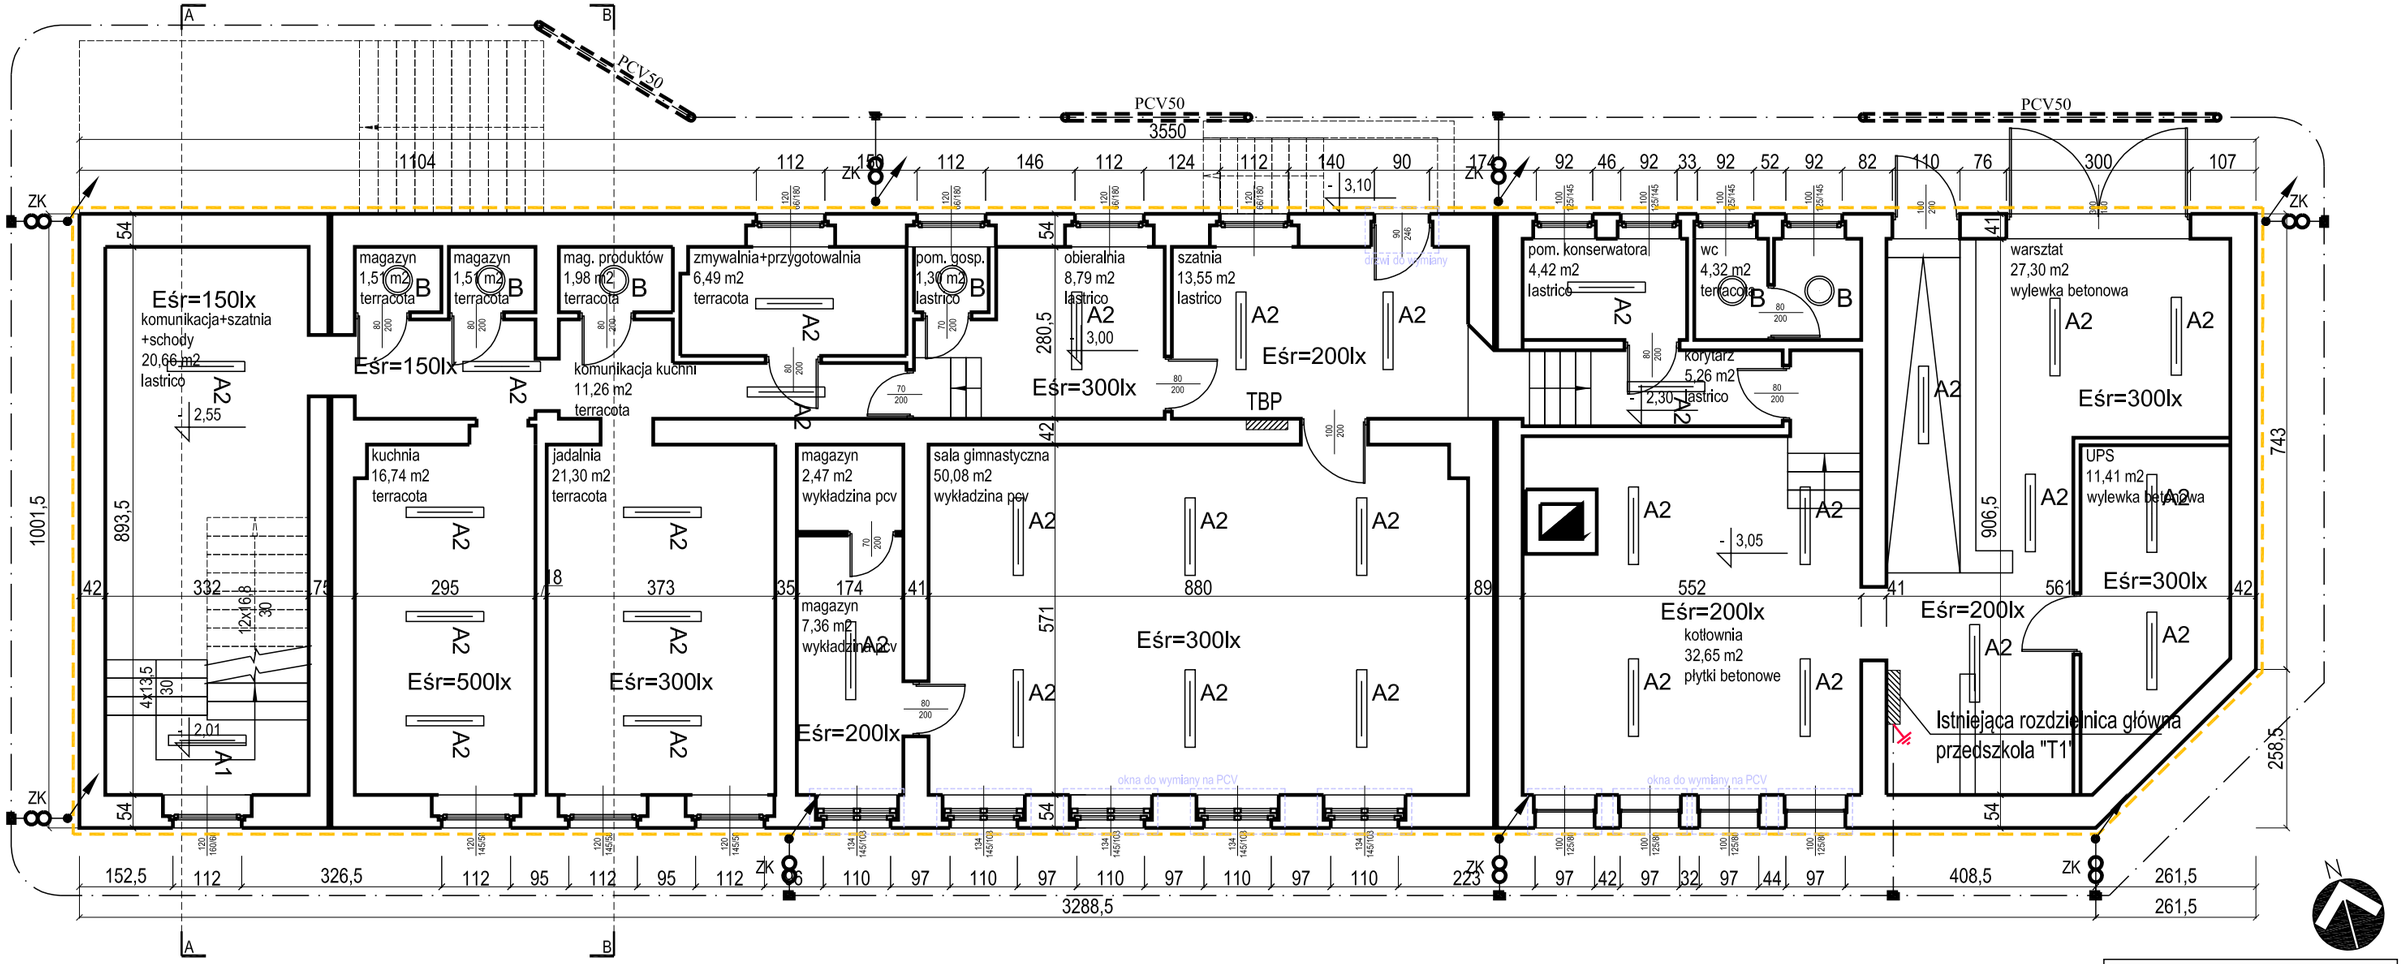

LEGENDA

- istniejąca stolarka drewniana do wymiany
- istniejąca stolarka do pozostawienia / renowacji
- projektowane ocieplenie przegród

OZNACZENIA:

T1 TB...	▨	istniejąca rozdzielnica, tablica rozdzielcza
	A1	oprawa nastropowa LED dyfuzor opalowy 67W 7400lm IP44
	A2	oprawa nastropowa LED szczelna 67W 7400lm IP65
	B	oprawa nastropowa plafon opal 23W 1900lm IP44
	C	oprawa nastropowa plafon 23W 1900lm IP65
	N	oprawa zewnętrzna 114W 11500lm IP67
	ZK	złącze kontrolne
	—·—	uziom otokowy, bednarka FeZn 30x4mm

AMAYA ARCHITEKCI
40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Zabrzu przy ul. Badestinusa 30 wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku przedszkola

inwestor: Miasto Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

temat rysunku: Plan instalacji elektrycznych piwnic - przedszkole

adres inwestycji:
ul. Badestinusa 30, 41-800 Zabrze

projektant: mgr inż. Szymon Paruch upr. specj. elektr. b/o nr SLK/4930/POOE/13	
sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Raźniewski upr. specj. elek. SLK/4700/PWOE/13	
opracowanie: Piotr Setnik	

nr rysunku:	data:	skala:
E-05	05-2018	1:100