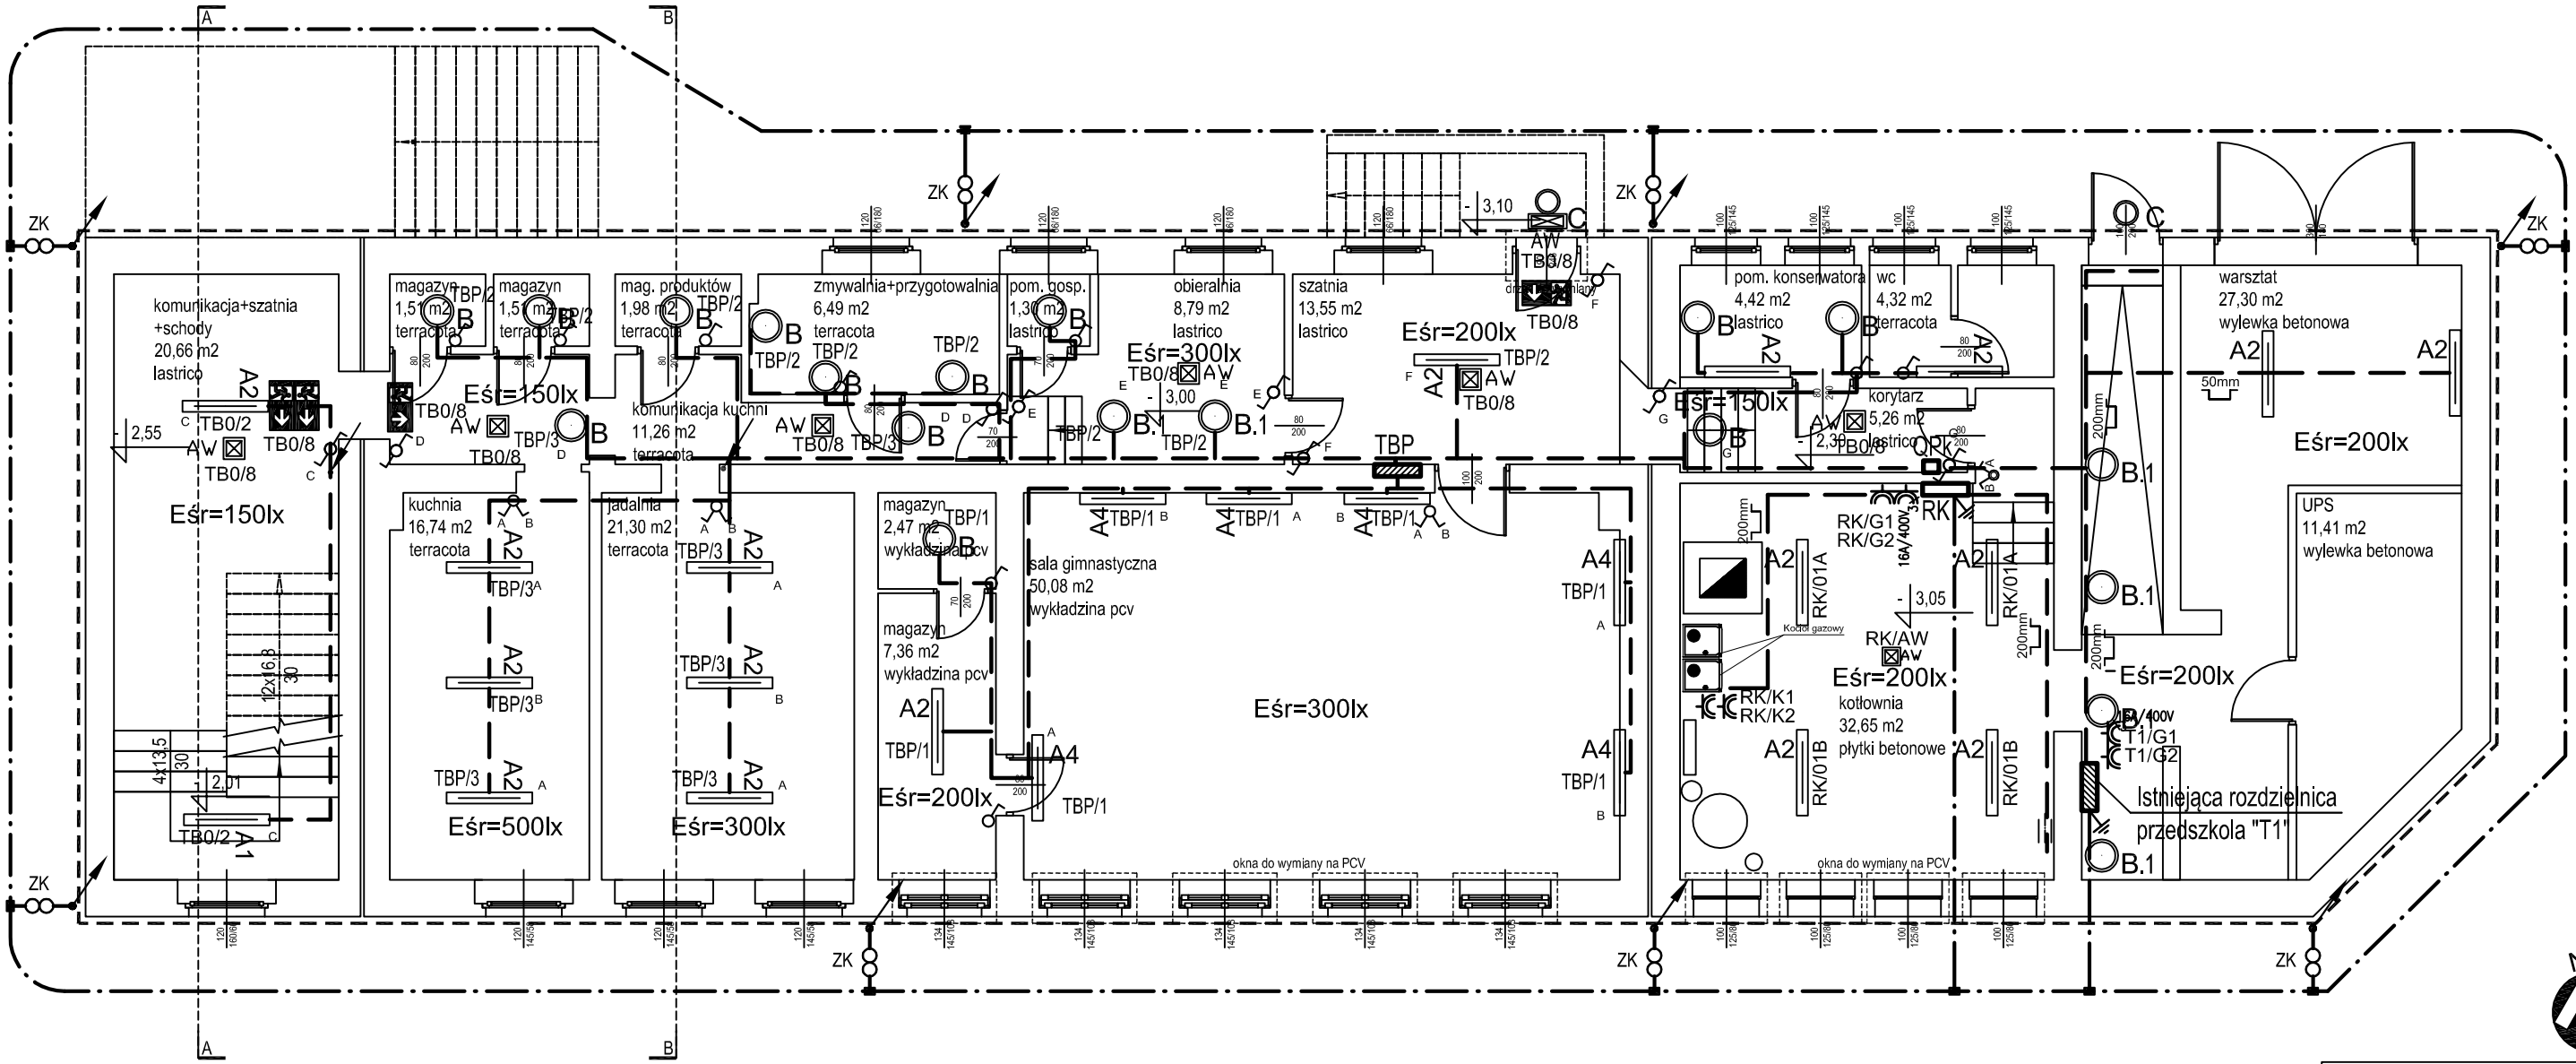

LEGENDA

- istniejąca stolarka drewniana do wymiany
- istniejąca stolarka do pozostawienia / renowacji
- projektowane ocieplenie przegród

OZNACZENIA:

T1 / TB...	istniejąca rozdzielnica, tablica rozdzielcza
RK	projektowana rozdzielnica kotłowni
QPk	projektowana wyłacznik główny kotłowni
A1	oprawa nastropowa LED dyfuzor opalowy 67W 7400lm IP44
A2	oprawa nastropowa LED szczelna 67W 7400lm IP65
A3	oprawa nastropowa LED dyfuzor opalowy 36W 4300lm IP44
A4	oprawa nastropowa LED szczelna 67W 7400lm IP65 IK09
B	oprawa nastropowa plafon opal 23W 2200lm IP44
B.1	oprawa nastropowa plafon opal 30W 3400lm IP44
C	oprawa nastropowa plafon 23W 1900lm IP65
N	oprawa zewnętrzna 70W 5740lm IP67
ZK	złącze kontrolne
	uziom otokowy, bednarka FeZn 30x4mm
	projektowana trasa instalacji elektrycznych

- wyłącznik 1 biegunowy p/t 16A 250V IP44
- wyłącznik 1 biegunowy p/t 16A 250V
- wyłącznik schodowy p/t 16A 250V
- wyłącznik świecznikowy p/t 16A 250V

AW — Oprawa awaryjna 4x1W LED 1H ATI

Oprawa awaryjna jednostronna 1,2W LED 1H ATI + PIKT

Oprawa awaryjna dwustronna 1,2W LED 1H ATI + PIKT

AW — Oprawa awaryjna 4x1W LED IP65 1H ATI EVG -20st.C T

AMAYA ARCHITEKCI
40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Zabrzu przy ul. Badestinusa 30

inwestor: Miasto Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

temat rysunku: Plan instalacji elektrycznych piwnic - przedszkole

adres inwestycji:
ul. Badestinusa 30, 41-800 Zabrze

projektant:
mgr inż. Szymon Paruch
upr. specj. elektr. b/o nr SLK/4930/POOE/13

sprawdzający:
mgr inż. Krzysztof Raźniewski
upr. specj. elek. SLK/4700/PWOE/13

opracowanie:
Piotr Setnik

nr rysunku:	data:	skala:
E-04	02-2019	1:100