



# TB0

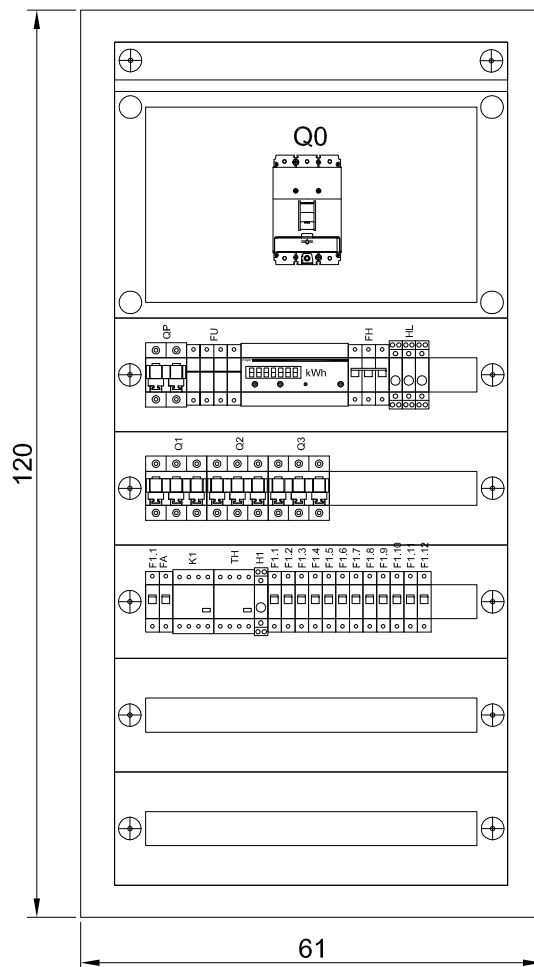

Montaż: Podtynkowy  
Klasa ochronności: II  
Stopień ochrony: IP30  
Głębokość: 180 mm



40-115 Katowice, ul. J. Bайдona 24c/10  
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18  
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Termomodernizacja budynków  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8  
w Zabrze przy ul. Badestінusa 30

inwestor: Miasto Zabrze  
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

temat rysunku:  
Widok rozdzielnic "TB0"

adres inwestycji:  
ul. Badestінusa 30, 41-800 Zabrze

projektant:  
mgr inż. Szymon Paruch  
upr. specj. elektr. b/o nr SLK/4930/PWOE/13

sprawdzający:  
mgr inż. Krzysztof Raźniewski  
upr. specj. elek. SLK/4700/PWOE/13

opracowanie:  
Piotr Setnik

nr rysunku: E-25	data: 02-2019	skala: -
---------------------	------------------	-------------