


PROJEKTOWANA WYMIANA TABLICZY "TB0"


TB0

L1,L2,L3,N 400/230V 50Hz

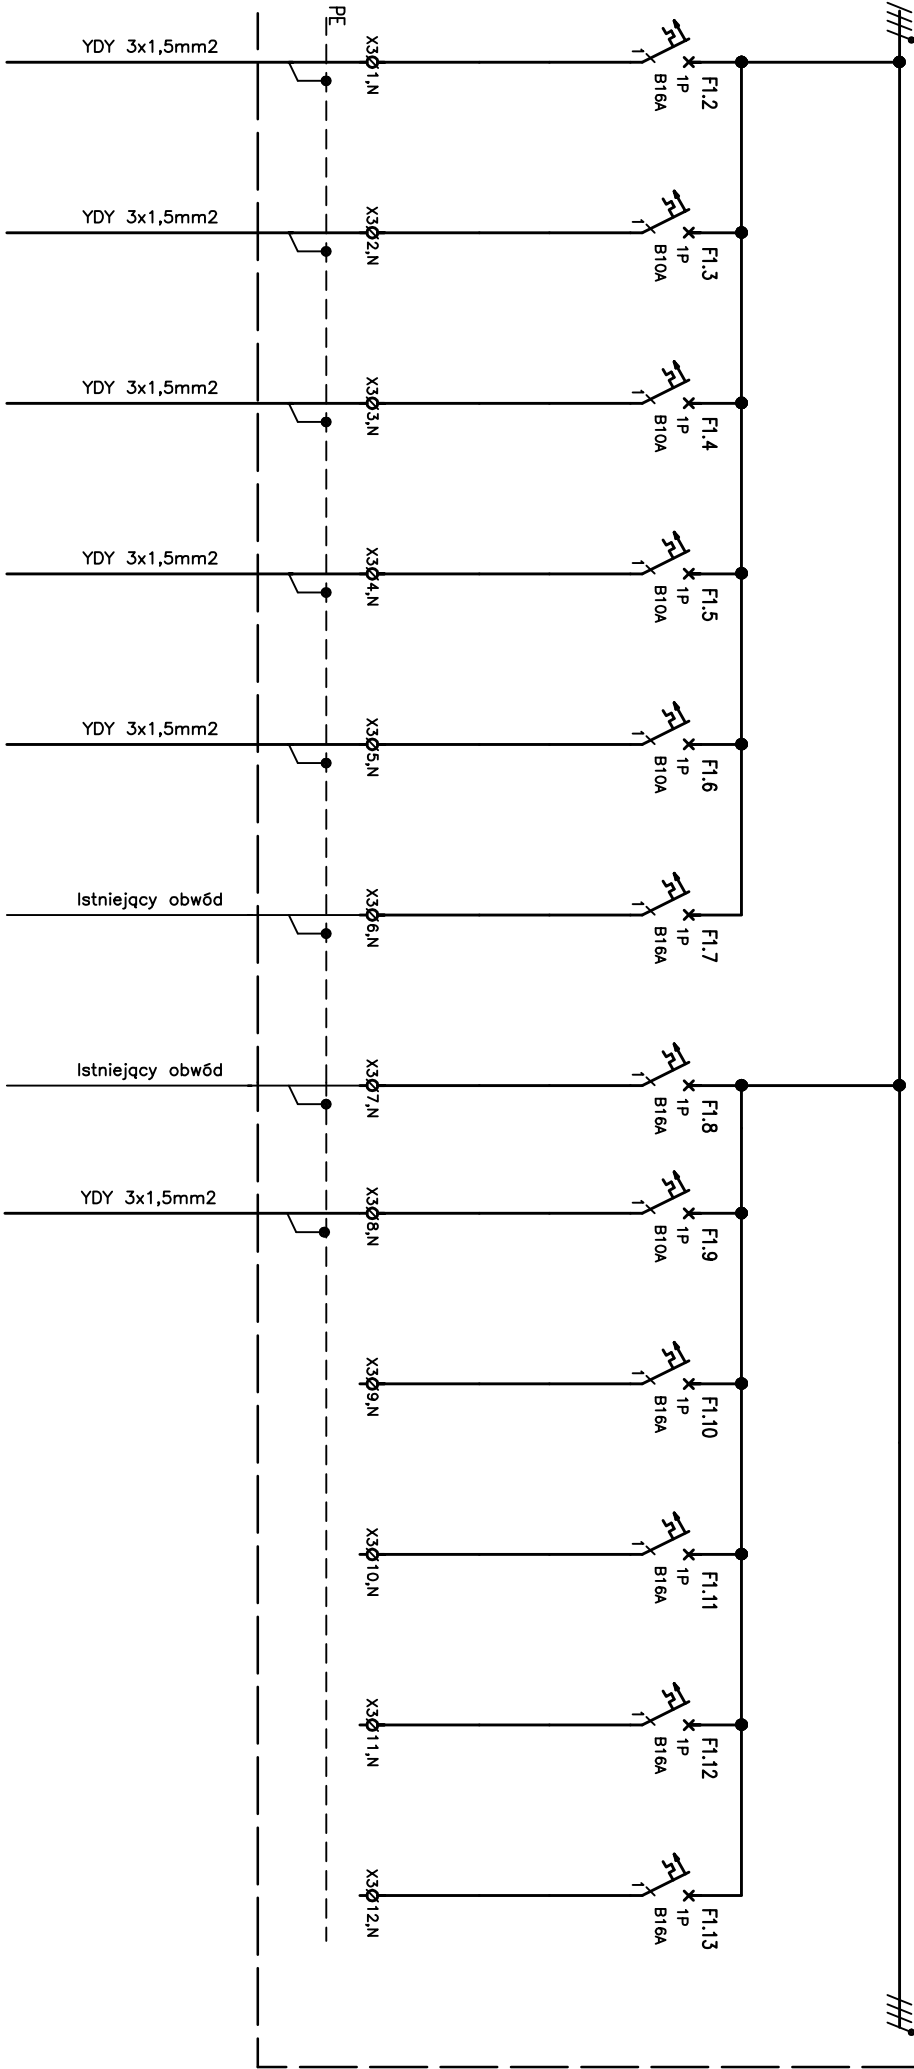

obw. 1	obw. 2	obw. 3	obw. 4	obw. 5	obw. 6	obw. 7	obw. 8	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa
obwód	obwód	obwód	obwód	obwód	istniejący obwód	istniejący obwód	istniejący obwód				
kontylerz	klatka, domofon	oswietlenie pok. nr 1	oswietlenie pok. nr 2	oswietlenie WC	glazda pok. nr 1	glazda pok. nr 2	Oswietlenie awaryjne				

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-S
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE



ARCHITEKCI

40-115 Katowice, ul. J. Bałdona 24g/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
w Zabrzcu przy ul. Badesztusa 30

inwestor: Miasto Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

temat rysunku:
Schemat ideowy tabliczy "TB0" - cz.2

adres inwestycji:
ul. Badesztusa 30, 41-800 Zabrze

projektant:
mgr inż. Szymon Paruch
upr. specj. elektr. bio nr SLK4939POCE/13

sprawdzający:
mgr inż. Krzysztof Rażniewski
upr. specj. elektr. SLK4707PWOE/13

opracowanie:
Piotr Sętnik

nr rysunku:
E-16

data:
02-2019

skala:
-