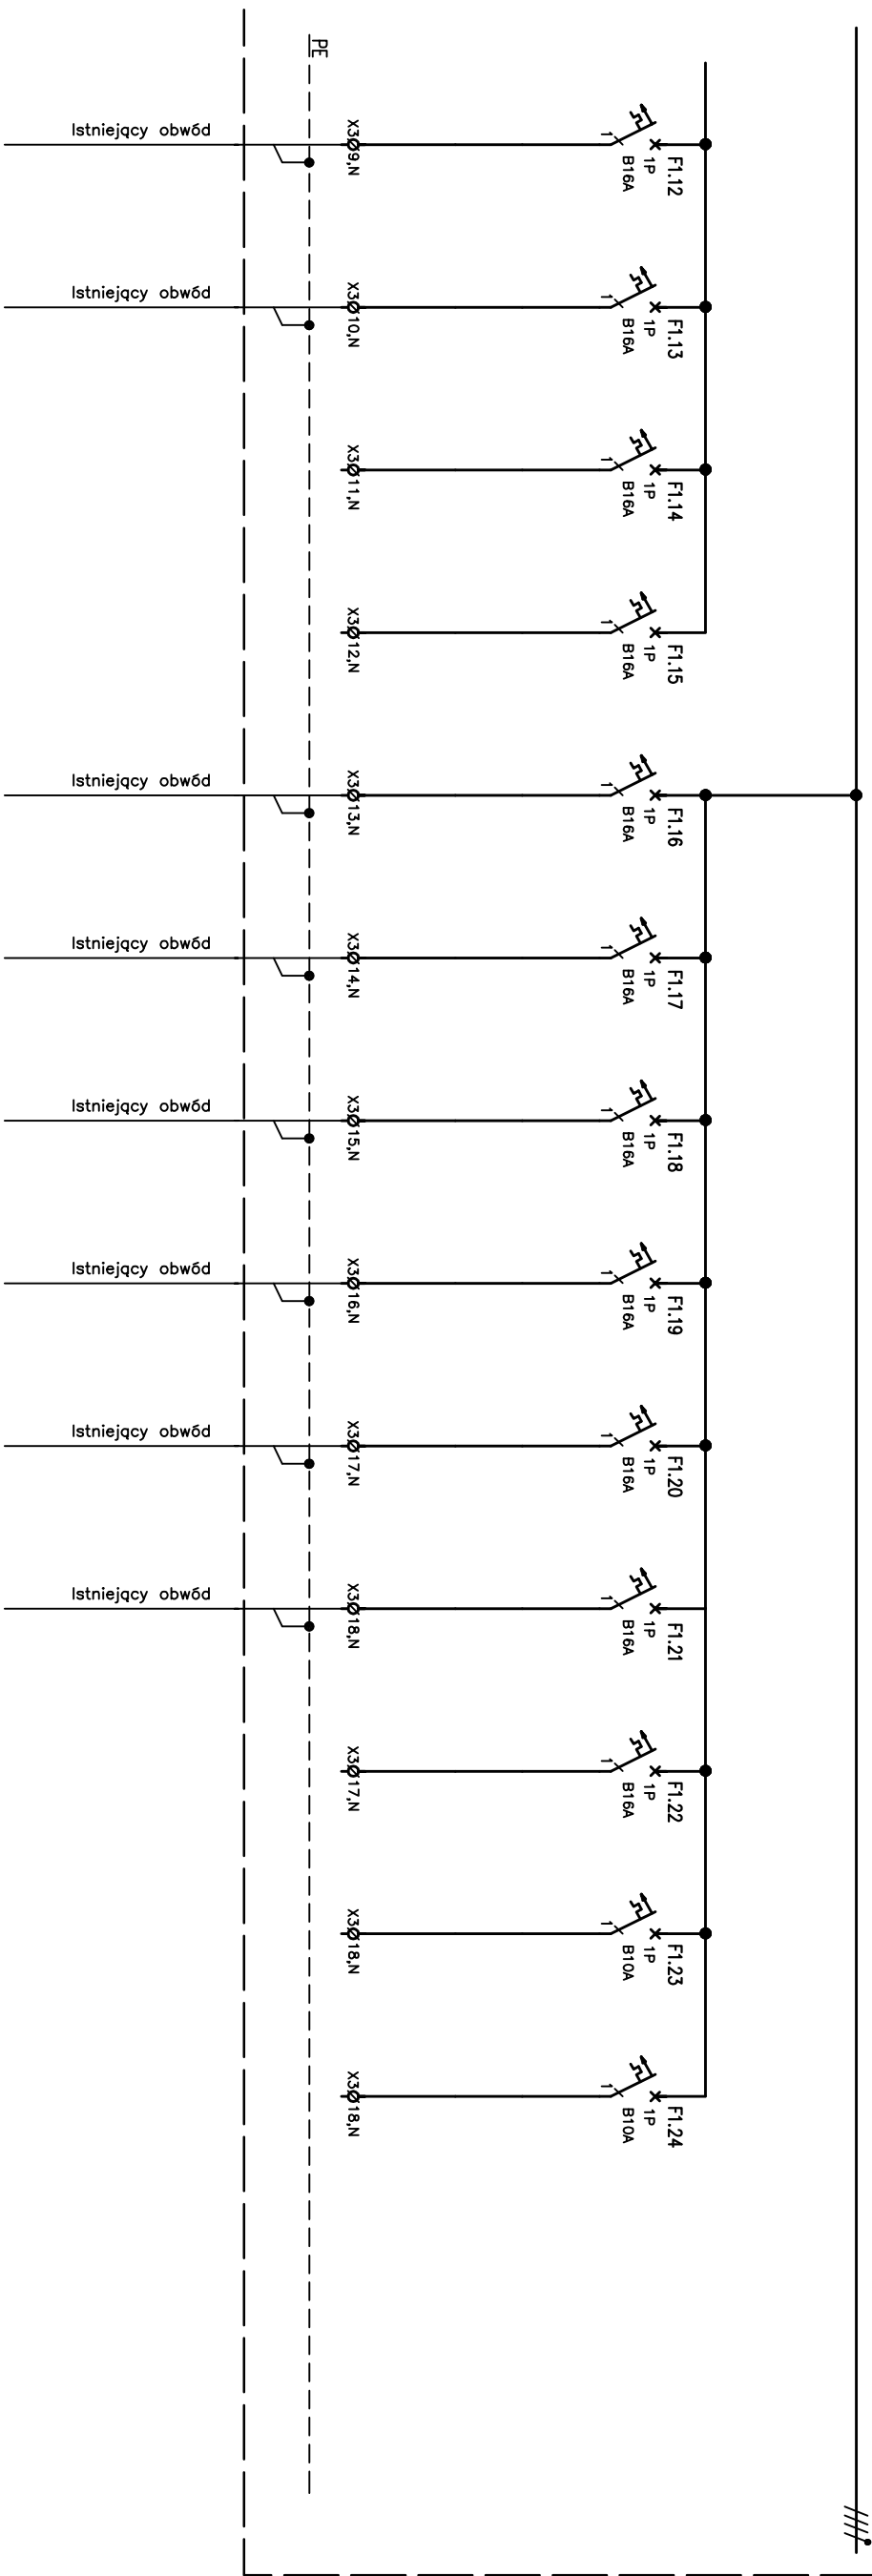



PROJEKTOWANA WYMIANA ROZDZIELNICY "T-1"

五

L1,L2,L3,N 400/230V 50Hz

[illegible]

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V, 50Hz
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-S
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

	<p>40-115 Katowice, ul. J. Balladyna 24C/10 tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18 biuro@amayaarchitekci.pl</p>	
	<p>Temat: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Zabrze przy ul. Badesztusa 30</p>	
<p>inwestor: Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze</p>		
<p>temat rysunku: Schemat ideowy rozdzielny "T-1" - cz.2</p>		
<p>adres inwestycji: ul. Badesztusa 30, 41-800 Zabrze</p>		
<p>projektant: mgr inż. Szymon Paruch ul. specj. elektr. 10 nr SLK4939/PROCIE13</p>		<p>sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Różniowski ul. specj. elektr. SKK470/PROCIE13</p>
<p>opracowanie: Piotr Senik</p>		
<p>nr rysunku: E-14</p>	<p>data: 02-2019</p>	<p>skala: -</p>